PŮDORYS 1.NP

M 1:50

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
			ÚPRAVY POVRCHŮ			
101	ZÁDVEŘÍ	5,70	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
102	CHODBA + SCHODIŠTĚ	32,40	KER. DLAŽBA/TERAZZO	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
103	CHODBA	159,30	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
104	SCHODIŠTĚ	18,70	TERAZZO - OPRAVA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
105	SCHODIŠTĚ	18,30	TERAZZO - OPRAVA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
106	DRUŽINA	60,40	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
107	CHODBA SBOROVNY	11,90	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
108	SBOROVNA	52,90	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
109	DRUŽINA	62,60	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
110	DRUŽINA	60,50	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
111	DRUŽINA	61,40	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
112	KABINET	11,80	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
113	WC CHLAPCI	17,00	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
114	ZÁZEMÍ ÚKLIDU	5,60	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
115	WC	1,10	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 1,50 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
116	WC UČITELÉ	7,50	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
117	WC DÍVKY	17,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
118	ÚKLID	1,00	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
119	KABINET	11,80	KAUČUKOVÁ KRYTINA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	FABIONOVÝ SOKL v. 100 mm
120	CHODBA	8,10	KER. DLAŽBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	KER. SOKL v. 0,10 m
BYTOVÁ JEDNOTKA						
121	ZÁDVEŘÍ	5,00	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	MDF LIŠTA SOKLOVÁ
122	LOŽNICE	13,90	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	MDF LIŠTA SOKLOVÁ
123	OBÝVACÍ POKOJ	17,50	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	MDF LIŠTA SOKLOVÁ
124	KUCHYŇ	9,50	PVC	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	MDF LIŠTA SOKLOVÁ
125	WC	1,20	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-
126	KOUPELNA	3,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (v. 2,10 m) / OMÍTKA	OPRAVA ST. OMÍTEK + MALBA	-

PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM - 675,90 m^2

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS	DÉLKA (mm)	MIN. ULOŽENÍ (mm)	POČET KS V SESTAVĚ	POČET SESTAV	POZNÁMKA
Pt/1.01	NENOSNÝ PŘEKLAD - KP14,5	1 250	125	1	4	-
Pt/1.02	NENOSNÝ PŘEKLAD - KP11,5	2 250	125	1	1	Překlad uložen na stojato
Pt/1.03	NENOSNÝ PŘEKLAD - KP11,5	1 000	125	2	0	Překlad uložen na stojato
Pt/1.04	NENOSNÝ PŘEKLAD - KP11,5	1 250	125	2	7	Překlad uložen na stojato
Pa/1.01	NENOSNÝ PŘEKLAD - 2xL50/5	1 000	125	2	4	-
Pa/1.02	NENOSNÝ PŘEKLAD - 2xL50/5	1 250	125	2	10	-

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZAPRAVENÍ PO BOURACÍCH PRACÍCH KERAMICKÝM STŘEPEM S CEMENTOVOU MALTOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POMOCÍ VCM
- VNITŘNÍ VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- ZDIVO Z CIHEL CP-P 15 NA M10 / DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH CP-P 15 NA M10 NUTNO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM POMOCÍ KAPES PŘÍP. POMOCÍ TRNOVÉ VÝZTUŽE - Skl/1.01
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 100 mm (100x249x599), P2-500,NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO - Skl/1.02
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 150 mm (150x249x599), P2-500,NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO - Skl/1.03
- VNITŘNÍ NENOSNÁ SDK STĚNA tl. 150 mm - Skl/1.04
- AKUSTICKÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH tl. 250 mm (250x249x330), P15, NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO - Skl/1.05
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 200 mm (200x249x599), P2-500,NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO - Skl/1.06
- DOPLNĚNÍ KCE PODLAHY
- PBŘ — BLIŽŠÍ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ - viz. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
- Skl/XX — JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- Int-s./XX — INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ V RÁMCI STAVEBNÍ ČÁSTI
- IP-01 — INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA Z PÓROBETONOVÝ TVÁRNIC tl. 150 mm, v. 1,50 m
- M1 — PŘISÁVÁNÍ POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM PRO PŘÍVOD VZDUCHU PŘIROZENĚ (DVEŘE BEZ PRAHU - ŠTĚRBINA 8-12 mm popř. DVEŘNÍ MŘÍŽKA)
- H — HYDRANT - viz. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
  - Stávající hydranty budou repasovány příp. se provede jejich výměna vč. přesbrojení
- OT — OTOPNÉ TĚLESO - viz. D.1.4 VYTÁPĚNÍ
- O 1.0X — NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
- L D1.X / P D1.X — NOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ
- Kl XX — KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OBECNĚ
- Z XX — ZÁMEČNICKÉ PRVKY OBECNĚ
- Pt/1.0X — PŘEKLAD TYPOVÝ
- Pa/1.0X — PŘEKLAD ATYPICKÝ - viz. D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

N.01 - NOVÝ POVRCHOVÉ SKLADBY PODLAH
- Viz. jednotlivé skladby Skl/2.0X

N.02 - PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH, STROPECH
- Původní omítky celoplošně osekány, nově provedena VPC omítka + štuková omítka + nátěr

N.03 - NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, umyvadla, baterie atd...)
- Budou instalovány a dodávany jako komplet vč. připojovacích prvků

N.04 - NOVÉ KER. OBKLADY STĚN
- Barevnost a přesná velikost formátu bude určena na stavbě dle předložených vzorků investorem akce

N.05 - DOPLNĚNÍ KCE PODLAHY
- Předpoklad doplnění akustická izolace tl. 20 mm + betonová mazanina tl. 50 mm + samonivelační potěr

N.06 - DOPLNĚNÍ KZS
- Jedná se zapravení po odbourání původní šachty na uhlí
- Zapravení bude provedeno pomocí KZS z XPS tl. 50 mm od -2,75 do výšky +1,0 m nad terén
- Pod úrovní terénu bude tep. izolace XPS chráněna profilovanou fólií s nakašírovanou netkanou textilií na nopech, orientace nopů směrem k zemině
- Finální úprava terénu bude provedena z okapového chodníčku z betonových dlaždic 500x500x50 mm uloženého do pískového lože tl. 250 mm

N.07 - SANACE VLHKÉHO ZDIVA

N.08 - NOVÉ VEDENÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
- Nové kanalizační PVC potrubí vedené nad střechu, DN 110, napojeno na stoupačku kanalizace
- Opatřeno tep. izolací MIRELON tl. 30 mm po dřevěné bednění střešního pláště
- Potrubí ukončeno nad střechou typovou odvětrávací hlavicí výrobce střešní krytiny. Nutno koordinovat s výkresy ZTI.

N.09 - UPRAVA KOMÍNOVÉHO TĚLESA Z CPP
- Výška ukončení +12,100 m nad úroveň podlahy půdy
- Hlava ukončena plným bedněním z cementotřískové desky

POZNÁMKA

- ROZMĚRY A TVARY UVEDENÉ VE VÝKRESECH BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACE
- PŘED NÁVRHEM JAKÝCHKOLI STAVEBNÍCH PRVKŮ A OPATŘENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO ZAMĚŘENÍ
- SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A SKLADEB KONSTRUKCÍ ODRÁŽEJÍ POUZE VIDITELNÉ PRVKY, SONDY A ZKOUŠKY MATERIÁLŮ NEBYLY PROVEDENY UVNITŘ HMOTY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SE MOHOU NALÉZAT SKRYTÉ STAVEBNÍ PRVKY, VEDENÍ A DUTINY, KTERÉ NEJSOU PATRNÉ PŘI VIZUÁLNÍM PRŮZKUMU PRŮZKUM ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBYL PROVEDEN, TVAR BYL PŘEVZAT Z PŮVODNÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACE

OSTATNÍ:

- NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO STAVU NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI!
- NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDOU PEVNĚ PROPOJENY (BEZ VLOŽENÍ DILATACE)
- ZÁSADY PROVÁDĚNÍ, DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽE UPŘESŇUJE ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE POŽADAVKŮ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI OSTATNÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘI ZDĚNÍ NUTNO VYNECHAT NIKY A PŘIPRAVENOST DLE POKYNŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (DROBNÉ NIKY A PROSTUPY BUDOU VYŘÍZNUTY A VYVRTÁNY DODATEČNĚ)
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI
- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM
c)				
b)				
a)				

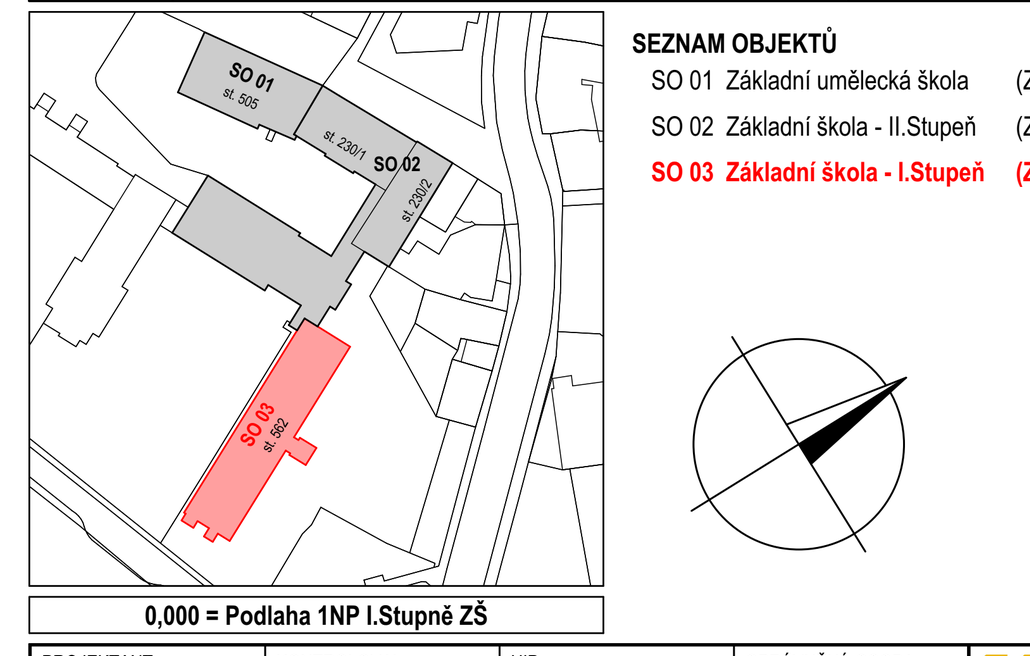

SEZNAM OBJEKTŮ
- SO 01 Základní umělecká škola (ZUŠ)
- SO 02 Základní škola - II.Stupeň (ZŠ-II.Stupeň)
- SO 03 Základní škola - I.Stupeň (ZŠ-I.Stupeň)

0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ

PROJEKTANT	Bc. Luděk Nedělka
KONTROLOVAL	Ing. Otto Šrůtta
HIP	Bc. Luděk Nedělka
OPRÁVNĚNÁ OSOBA	Ing. Milan Oplištil
CR PLAN	U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
ČÍSLO VÝTISKU	
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
DATUM	02/2021
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce
MÍSTO AKCE	náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek
REVIZE	
ÚČEL	DSP+DPS
NÁZEV ČÁSTI	SO 03 Základní škola - I.Stupeň, D.1.1.3. ASŘ - NOVÝ STAV
Č. POPISNÉ	423, 119, 708, 562
Č. POZEMKU	st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2
KAT. ÚZEMÍ	Nejdek
MĚŘÍTKO	1:50
KÓTY	mm
FORMÁT	13xA4
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP
INT. ČÍSLO	I23002018
POŘ. ČÍSLO	D.1.1.3.2