
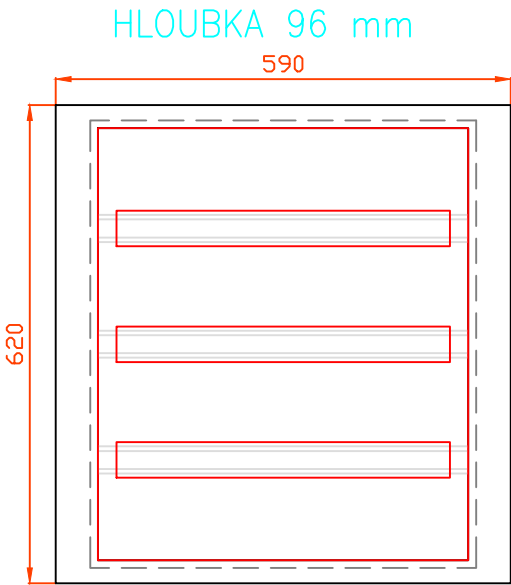



3+NPE 400V/50Hz, TN-S

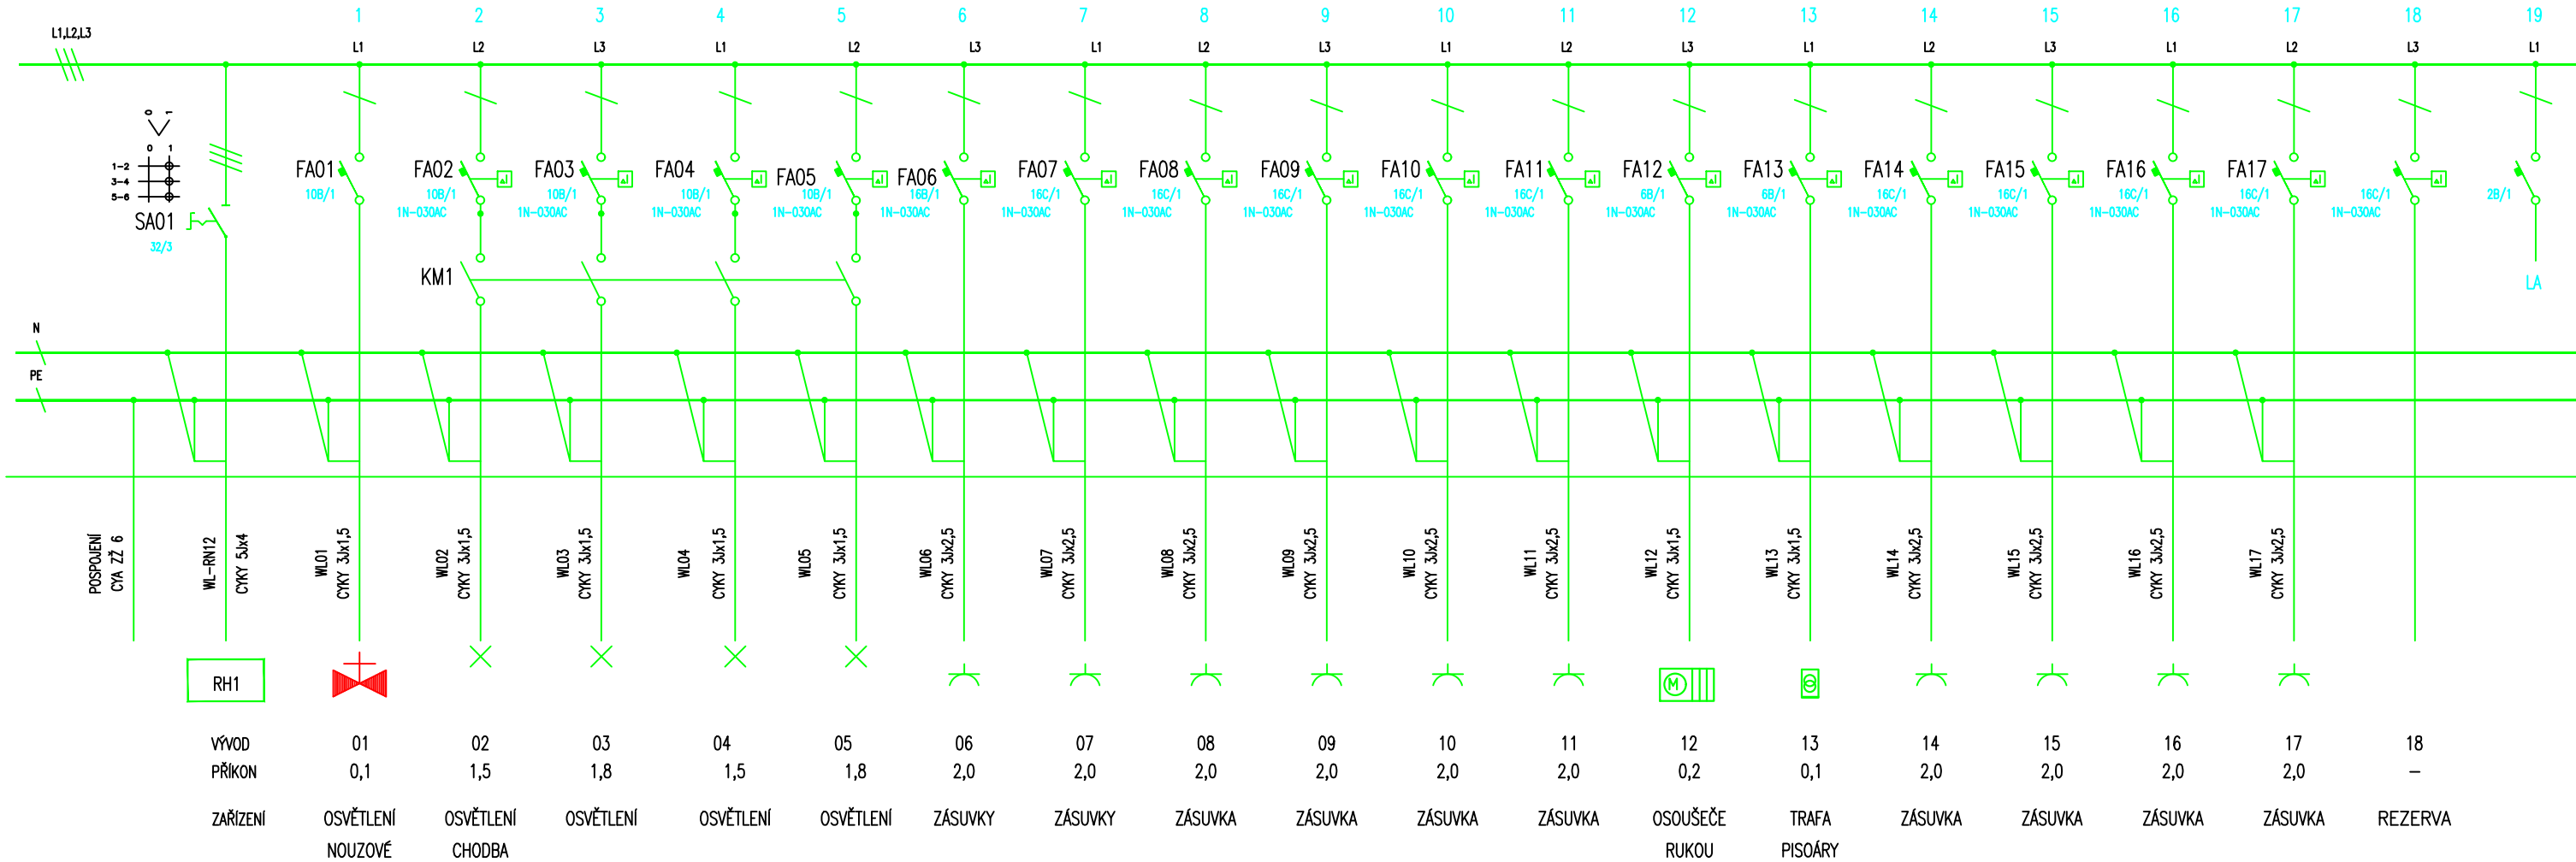


Pi=19,7kW  
 $\beta$ =0,45  
Pp=8,8kW  
Is=17,9A  
Ik''=1,43kA  
Ikm=2,56kA

ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ INSTALAČNÍ  
PRO 72 MODULŮ  
PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA EI 30

|                    |  |                   |  |  |                           |
|--------------------|--|-------------------|--|--|---------------------------|
| PROJEKTANT         | KONTROLOVAL  | HIP               | OPRÁVNĚNÁ OSOBA  | <br>PROJEKČNÍ ATELIER<br>U Borové 69<br>580 01 Havlíčkův Brod | ČÍSLO VÝTISKU             |
| Ing. Libor Lahodný | Ing. Libor Lahodný                                 | Bc. Luděk Nedělka | Ing. Libor Lahodný   |  |                           |
| STAVEBNÍK          | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek |                   |  | DATUM  | FORMÁT                    |
| NÁZEV AKCE         | Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce   |                   | MÍSTO AKCE<br>náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek   | REVIZE   |                           |
| NÁZEV ČÁSTI        | D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA              |                   | Č. POPISNÉ<br>423, 119, 708, 562<br>Č. POZEMKU<br>st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2<br>KAT. ÚZEMÍ<br>Nejdek | ÚČEL<br>DSP+DPS<br>MĚŘITKO<br>KÓTY<br>mm   |                           |
| OBSAH VÝKRESU      | ROZVADĚČ PATROVÝ RN12 (část 1)                     |                   |  | INT. ČÍSLO<br>I23002018  | POŘ. ČÍSLO<br>D.1.4.4.9.f |

[illegible]

|                    |  |  |  |                   |  |                    |  |   |         |               |                   |  |
|--------------------|--|--|--|-------------------|--|--------------------|--|---|---------|---------------|-------------------|--|
| PROJEKTANT         |  | KONTROLOVAL  |  | HIP               |  | OPRÁVNĚNÁ OSOBA    |  | <div><div>ERPLAN</div><div>PROJEKČNÍ ATÉLIER</div><div>U Borové 69</div><div>580 01 Havlíčkův Brod</div></div> |         | ČÍSLO VÝTISKU |                   |  |
| Ing. Libor Lahodný |  | Ing. Libor Lahodný                                 |  | Bc. Luděk Nedělka |  | Ing. Libor Lahodný |  |   |         |               |                   |  |
|                    |  |  |  |                   |  |                    |  |   |         |               |                   |  |
| STAVEBNÍK          |  | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek |  |                   |  |                    |  | DATUM   |         | 05/2021       |                   |  |
| NÁZEV AKCE         |  | Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce   |  |                   | MÍSTO AKCE<br>náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek |                    |  | REVIZE  |         |               |                   |  |
|                    |  |  |  |                   |  |                    |  | ÚČEL  |         | DSP+DPS       |                   |  |
| NÁZEV ČÁSTI        |  | D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA              |  |                   | Č. POJISNÉ   |                    | 423, 119, 708, 562                     |   | MĚŘITKO |               | FORMÁT<br><br>1x4 |  |
|                    |  |  |  |                   | Č. POZEMKU   |                    | st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2 |   |         |               |                   |  |
|                    |  |  |  |                   | KAT. ÚZEMÍ   |                    | Nejdek                                 |   |         |               |                   |  |
| OBSAH VÝKRESU      |  | ROZVADĚČ PATROVÝ RN12 (část 2)                     |  |                   |  |                    |  | INT. ČÍSLO  |         | POŘ. ČÍSLO    |                   |  |
|                    |  |  |  |                   |  |                    |  | I23002018   |         | D.1.4.4.9.f   |                   |  |