




3+PEN 400V/50Hz, TN-C

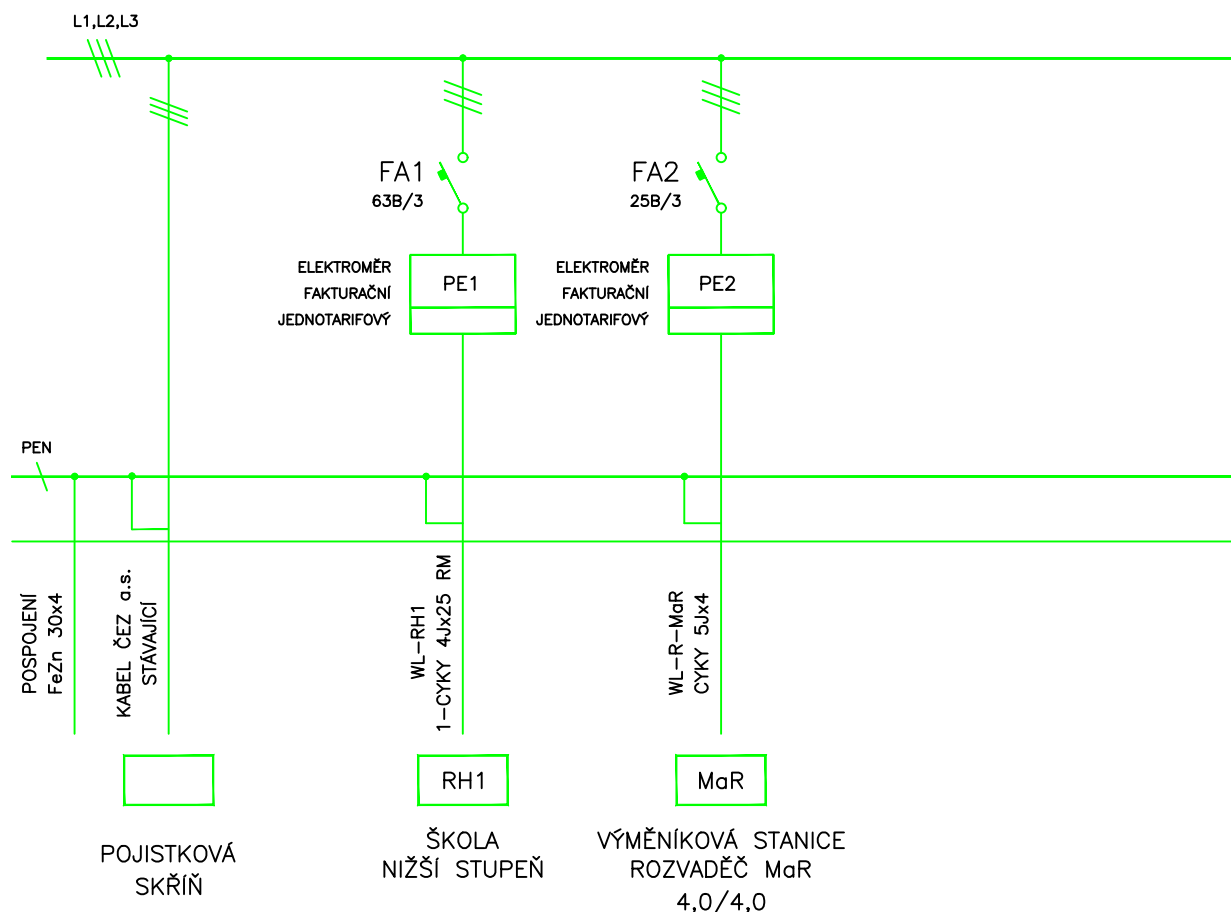

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ 380x1055x250
NÁSTĚNNÝ S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU EI30

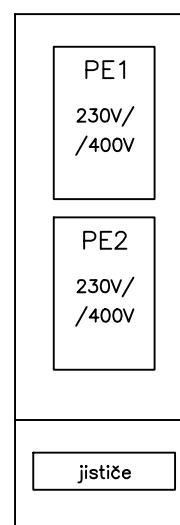

PŘI VÝMĚNĚ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE JE NUTNO DODRŽET VEŠKERÁ NAŘÍZENÍ ČEZ DISTRIBUCE a.s. PRO PŘIPOJOVACÍ MÍSTA NA DISTRIBUČNÍ SÍŤ.

PROJEKTANT	KONTOLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Libor Lahodný	Ing. Libor Lahodný	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Libor Lahodný		
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			DATUM	
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce			REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ÚČEL	
OBSAH VÝKRESU	Re1 - Elektroměrový rozvaděč			MĚŘITKO	FORMÁT
				1:75	1xA4
				KÓTY	
				mm	
				INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
				123002018	D.1.4.4.9m