


PŮDORYS 1.PP
měřítko 1:50

TYPY SVÍTIDEL:

- A - interiérové zářivkové stropní sv. 2x26W/G24q3, IP20
- B - nástěnné žárovkové sv. 2x25W/E14, IP43, tř.II
- C - zář. sv. pod linku s vypínačem, 11W/1250lm, IP20
- D - průmyslové úsporné zář.sv. s košem, 2x18W, IP65
- E - stropní LED sv. interiérové 27W/2700lm, IP44
- F - průmyslové LED sv. 19W/2500lm, IP65
- X - volný vývod stropní pro sv. dle výběru uživatele

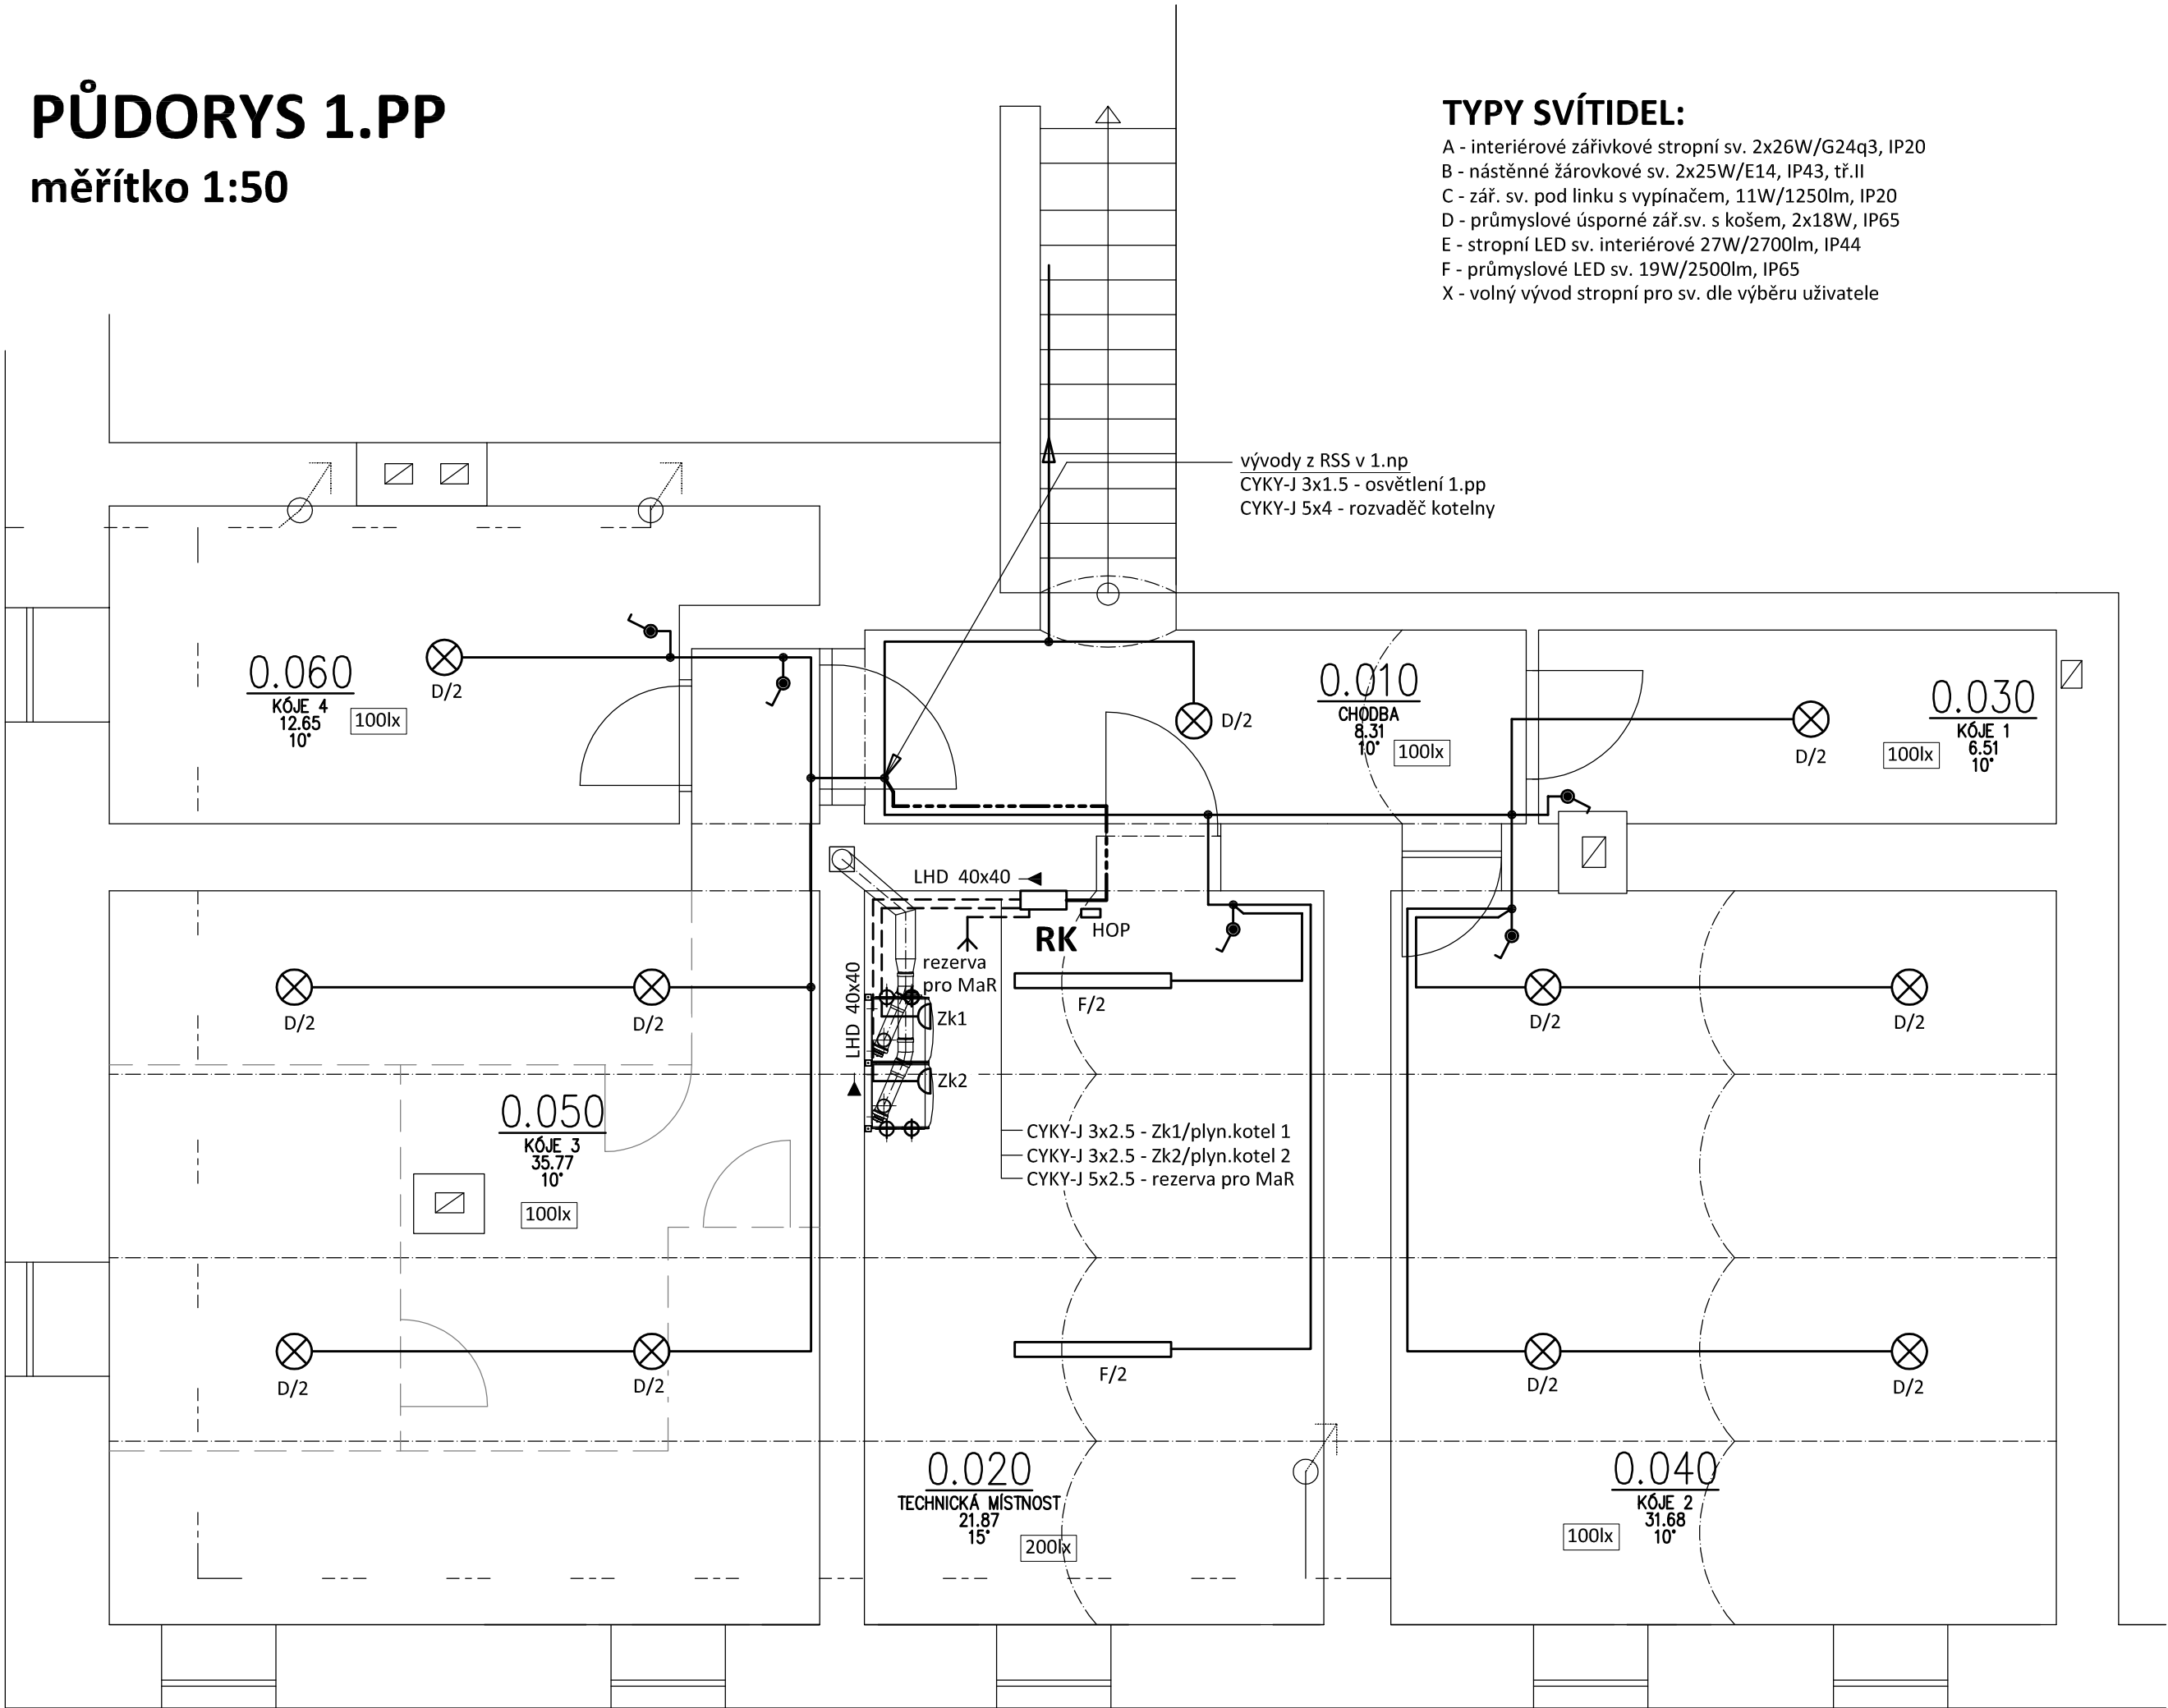

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Třířázový rozvod - přívodní kabely
- Třířázový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Zásuvkové rozvody (CYKY-J 3x2.5)
- Světelné rozvody (CYKY-J 3-5x1.5)
- Volný vývod třířázový
- ES - elektrický sporák 9,0kW/400V
- Volný vývod jednofázový
- D - digestoř
- EB - el.boiler
- Svítlidla dle investora - viz popis svítidel
- Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
- Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20
- Jednopólový spínač na povrch, řaz.1, 10A/250V, IP44
- Pohybový spínač stropní, 360°, IP20
- Třípólový spínač se sign.doutn., 16A/400V, IP20
- Autonomní hlásič kouře (dle ČSN EN 14604)
- Hlavní ochranná přípojnice EPS3 v krabici KO100
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- P - pračka
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP44
- Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Ochranné pospojování
- Ventilátor (dodávka VZT)
- doběh - multifunkční relé SMR-T

POZNÁMKA:

- Napěťová soustava:
- 3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PS)
 - 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RE)
 - 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RB,RSS,RK)
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
- při poruše - automatickým odpojením
 - doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
 - proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		HIP			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Ing. Jan Schrader			
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Nejdek	M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek				
Akce:	ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NEJDEK, CHODOVSKÁ Č.P. 465			Formát: 3A4	Číslo paré:
				Stupeň: DSP	
				Č. zak.: E-190166	
				Datum: 02/2019	
Objekt:	D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika			Měřítko: 1:50	
Název:	PŮDORYS 1.PP			Číslo výkresu:	
				D.1.4 / 5	