
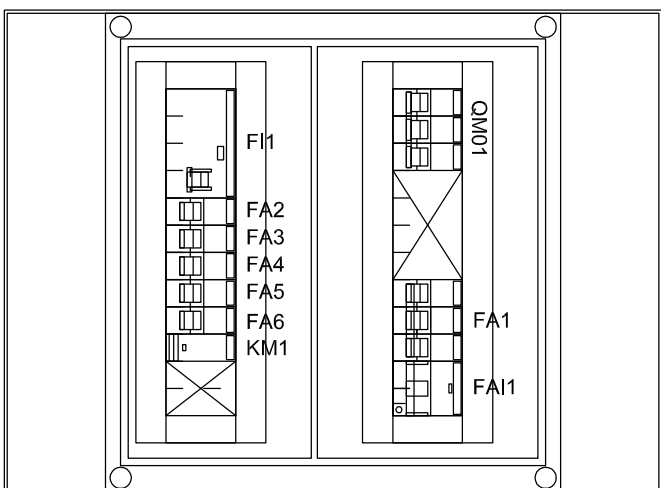


Zodpovědný projektant:		HIP		PROJEKTANT AKCE:
Klmešová Miroslava		Ing. Jan Schrader		
Kraj:	Karlovarský	SÚ: Nejdek	M. Klimešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Investor: Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek				
Akce:	ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NEJDEK, CHODOVSKÁ Č.P. 465		Formát: A4	Číslo paré:
			Stupeň: DSP	
			Č. zak.: E-190166	
			Datum: 02/2019	
Objekt:	D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika		Měřítka: -	
Název:			Číslo výkresu:	
SCHÉMA ROZVADĚČŮ			D.1.4 / 4	







ROZVADĚČ RB1 až RB4

Plastová rozvodnice pod omítku
 ty ABB, typ Mistrál41F
 2. řadová - 24 modulů, plné dveře
 Rozměry: š/v/hl 320/435/108
 Krytí: IP41/20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle
 ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
 při poruše - automatickým odpojením
 doplňková ochrana - proudovým chráncem
 - ochranným pospojováním

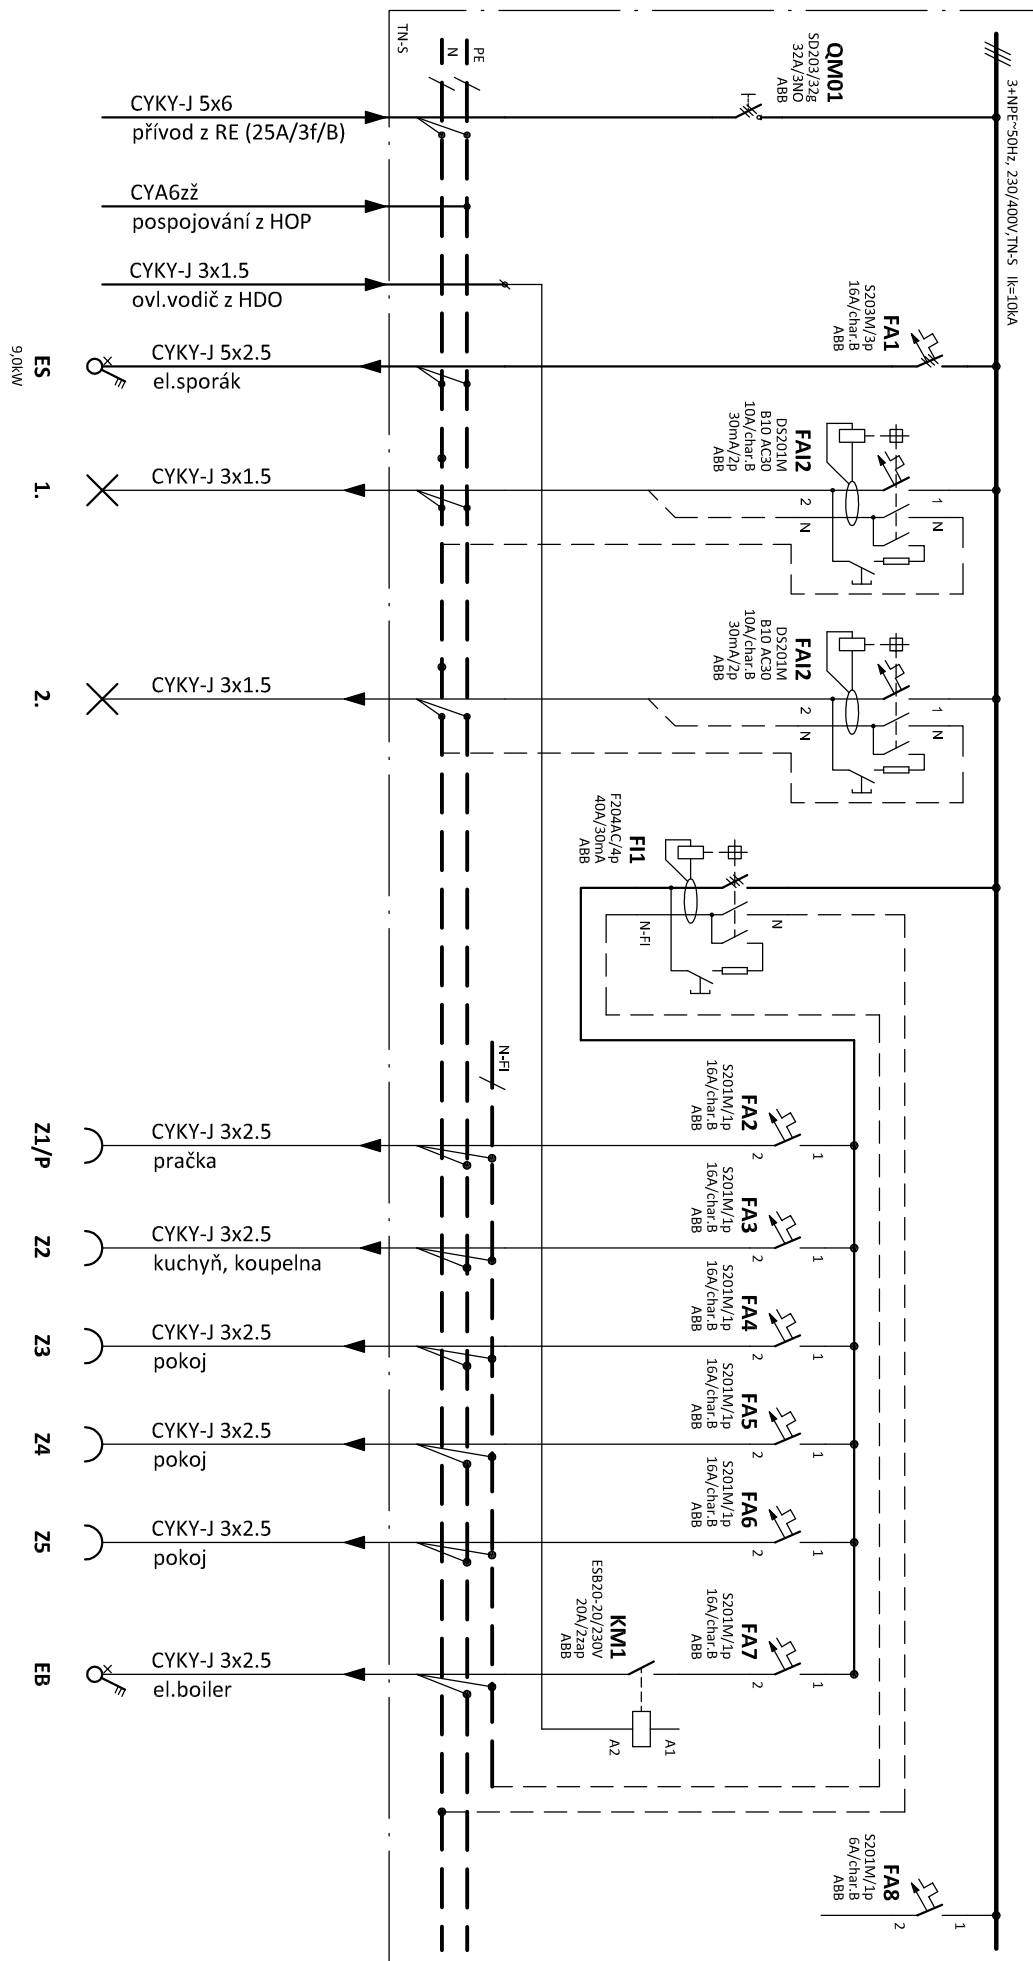

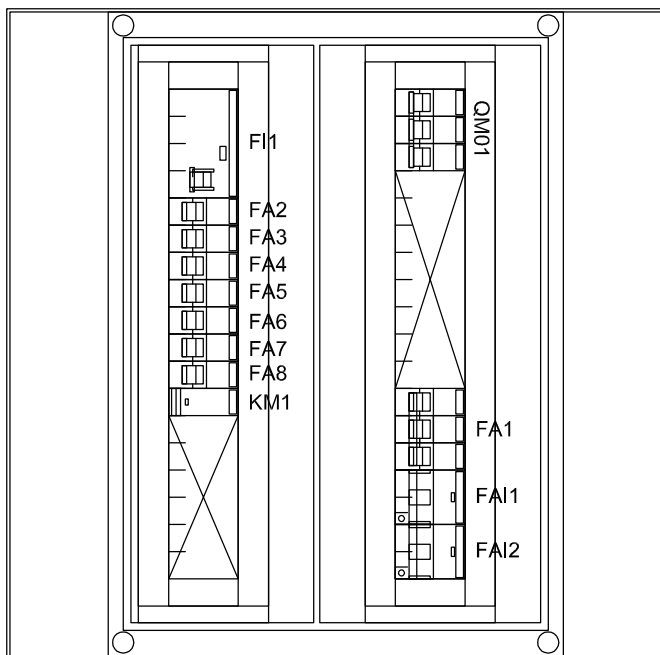


ROZVADĚČ RB5

Plastová rozvodnice pod omítku
fy ABB, typ Mistral41F
2. řadová - 36 modulů, plně dveře
Rozměry: š/v/hl 430/435/108
Krytí: IP41/20

POZNÁMKA:


Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle
ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovým chráničem
- ochranným pospojováním

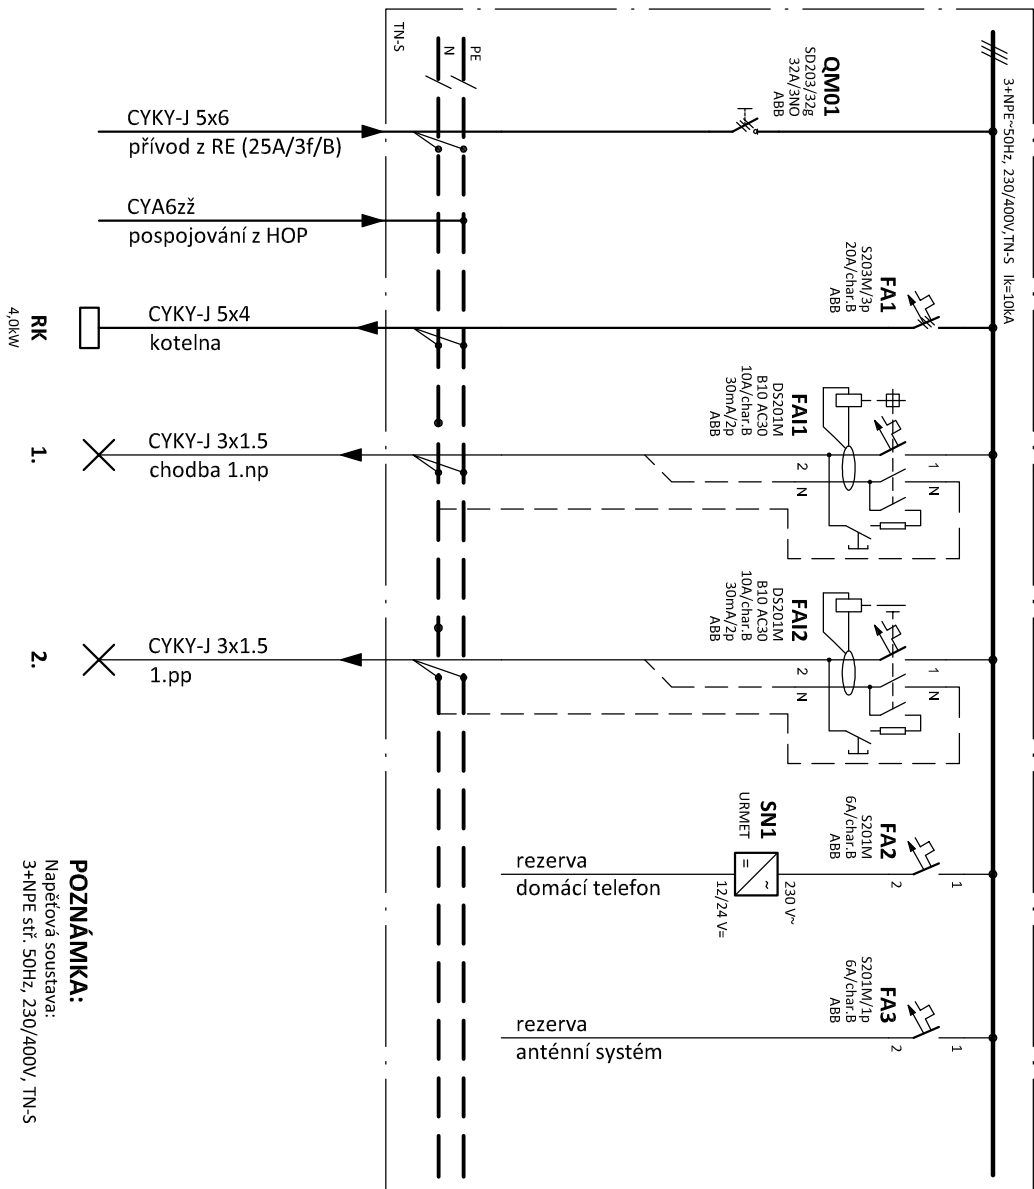
**POZNÁMKA:**

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle
ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovým chráničem
- ochranným pospojováním

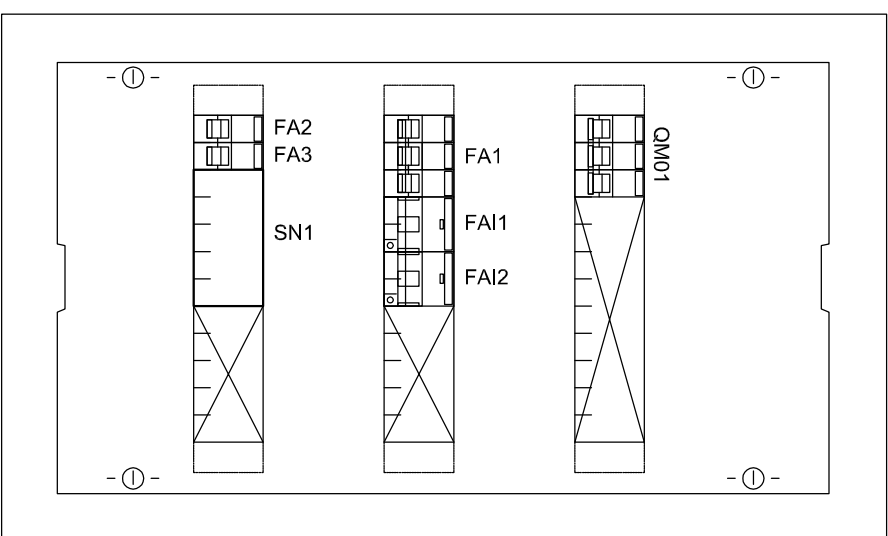**ROZVADĚČ RSS**

Plastová samostatná rozvodnice pod omítku
ty ABB, typ UKS30E
3.řadová - 36 modulů, plně dveře
Rozměry: š/v/hl 350/585/95
Krytí: IP30/20

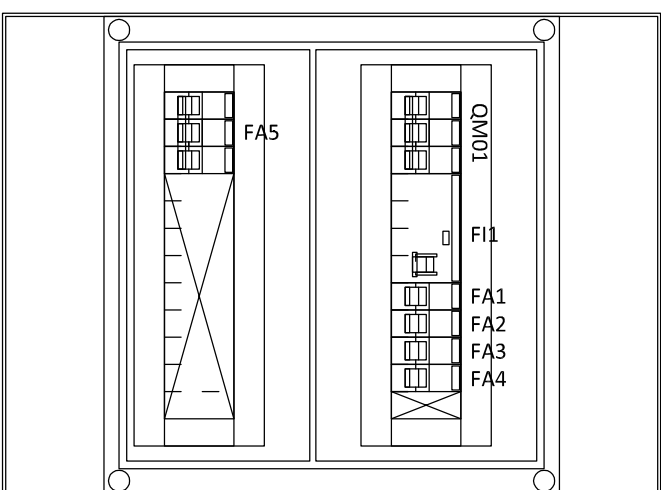

Plastová rozvodnice na povrch
fy ABB, typ Mistral65
2.řadová - 24 modulů, plně dveře
Rozměry: š/v/hl 320/435/155
Krytí: IP65/20

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle
ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovým chráncem
- ochranným pospojováním