



3+NPE 400V/50Hz, TN-S




Pi=23,3kW  
 $\beta$ =0,6  
Pp=13,9kW  
Is=26,8A  
Ik''=2,12kA  
Ikm=3,85kA



ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ INSTALAČNÍ  
PRO 144 MODULŮ  
PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA EI 30

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		 PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Libor Lahodný		Ing. Libor Lahodný		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Libor Lahodný			
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek							DATUM	06/2021
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce				MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek		REVIZE		
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Č. POPISNÉ	423, 119, 708, 562	ÚČEL		DSP+DPS
					Č. POZEMKU	st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2	MĚŘÍTKO		
					KAT. ÚZEMÍ	Nejdek	KÓTY		mm
OBSAH VÝKRESU	ROZVADĚČ PATROVÝ RTV (část 1)						INT. ČÍSLO		
							I23002018		D.1448.d


3+NPE 400V/50Hz, TN-S

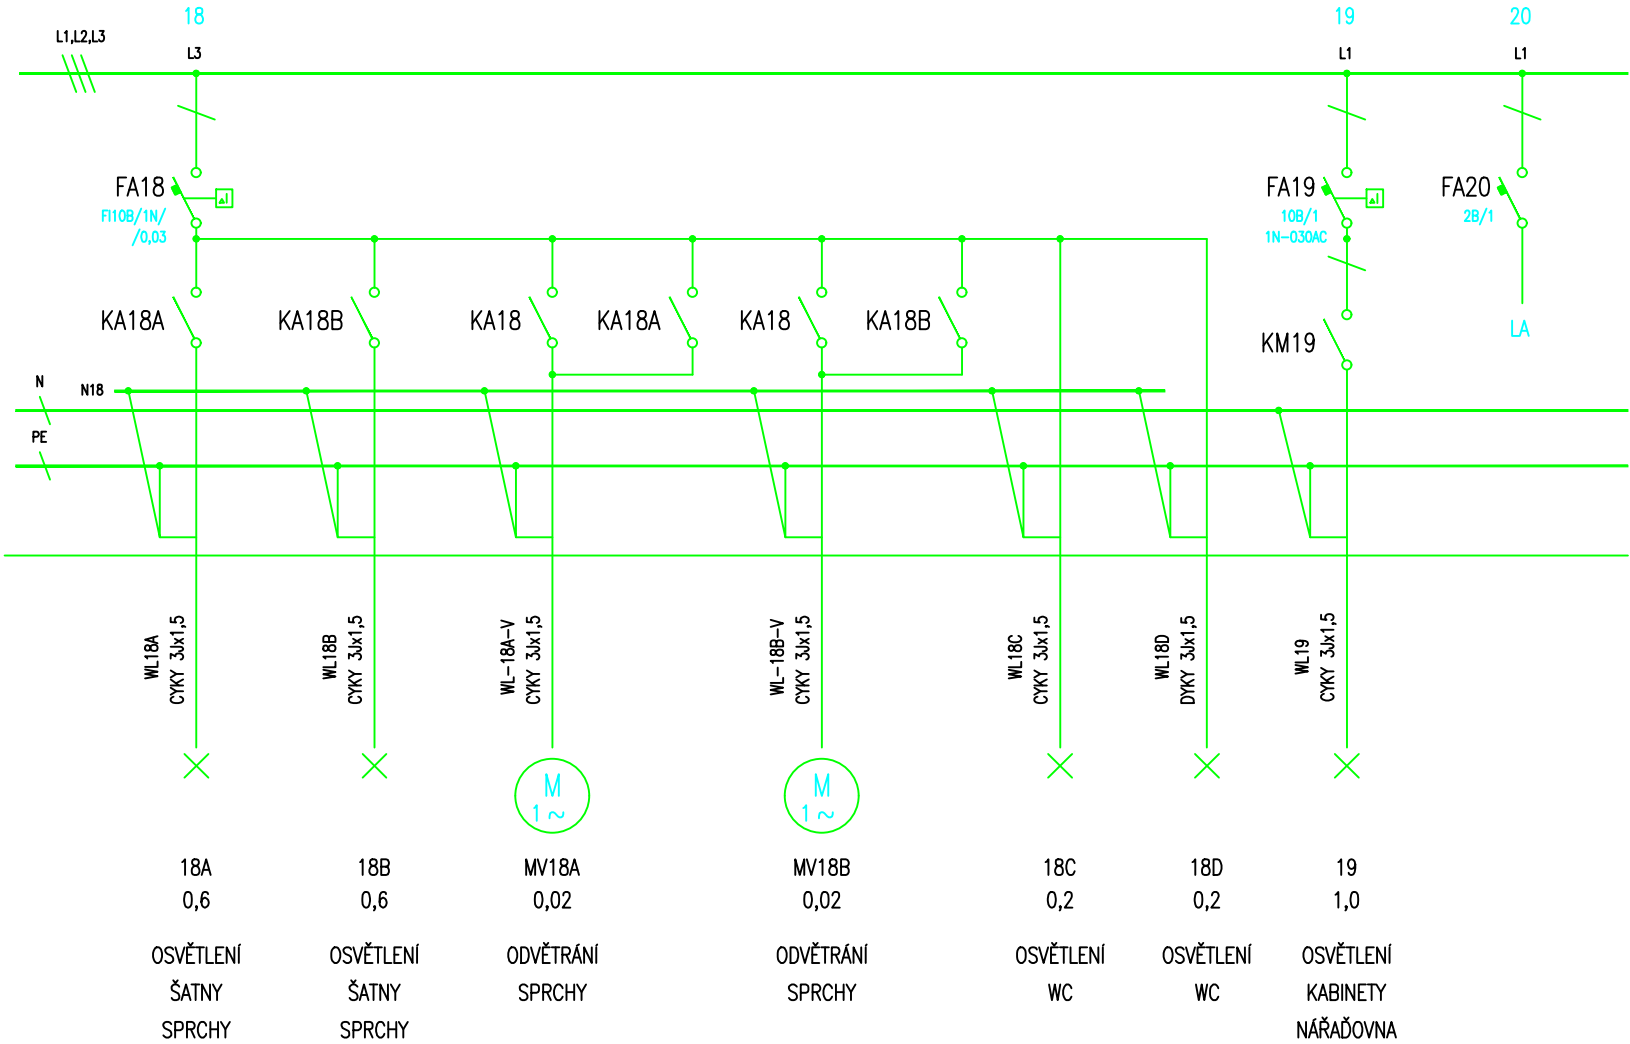

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

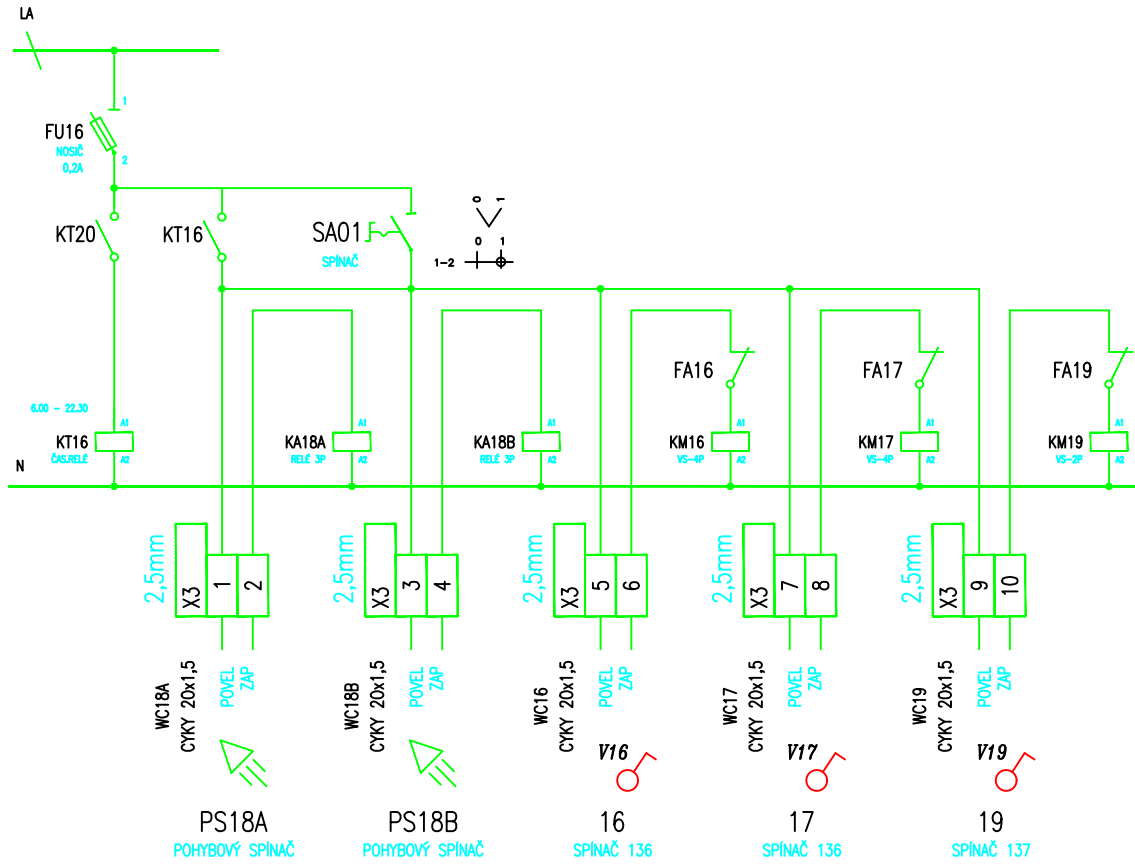


OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VENTILÁTORŮ – OKRUHY 16–19

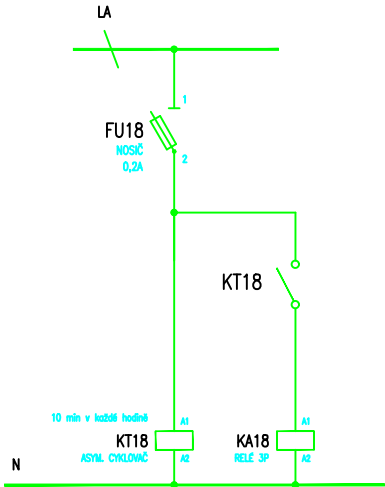

OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ SPRCH – OKRUHY 18C, 18D

ČASOVÝ PROGRAM VĚTRÁNÍ SPRCH BUDE MOŽNÉ NASTAVIT  
NA CYKLOVAČI PŘI UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU.

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		<div><div>PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod</div></div>		ČÍSLO VÝTISKU	
Ing. Libor Lahodný		Ing. Libor Lahodný		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Libor Lahodný					
STAVEBNÍK		Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek						DATUM		06/2021	
NÁZEV AKCE		Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce				MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek				REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Č. POPISNÉ		423, 119, 708, 562		ÚČEL DSP+DPS	
						Č. POZEMKU		st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2		MĚŘITKO	
						KAT. ÚZEMÍ		Nejdek		KÓTY	
										mm	
OBSAH VÝKRESU		ROZVADĚČ PATROVÝ RTV (část 2)						INT. ČÍSLO I23002018		POŘ. ČÍSLO D.144&d	