
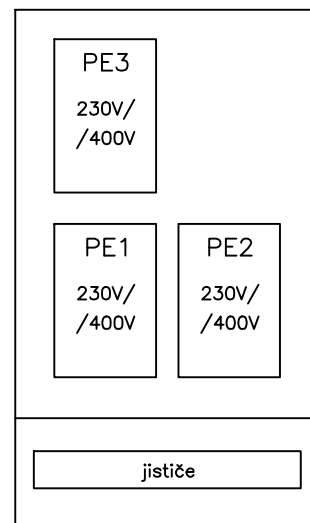



# 3+PEN 400V/50Hz, TN-C

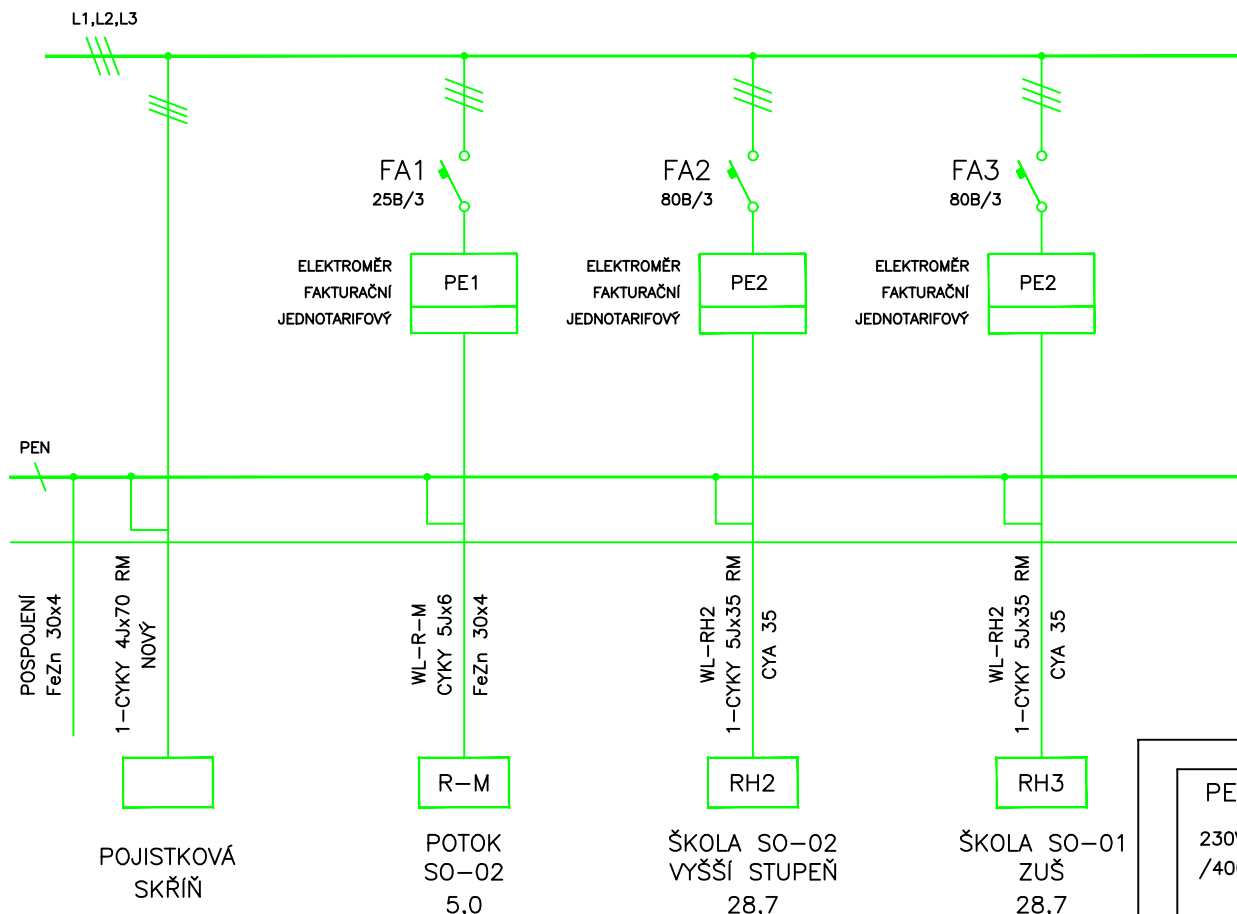

## ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU EI30

PŘI VÝMĚNĚ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE JE NUTNO DODRŽET VEŠKERÁ NAŘÍZENÍ ČEZ DISTRIBUCE a.s. PRO PŘIPOJOVACÍ MÍSTA NA DISTRIBUČNÍ SÍŤ.

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Libor Lahodný	Ing. Libor Lahodný	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Libor Lahodný		
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			DATUM	07/2021
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce			REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ÚČEL	DSP+DPS
OBSAH VÝKRESU	Re3 - Elektroměrový rozvaděč			MĚŘITKO	1:75
				KÓTY	mm
				INT. ČÍSLO	I23002018
				POŘ. ČÍSLO	D.1.4.4m