



PAVILON 3 - BERUŠKY - 1.NP

měřítko 1:50

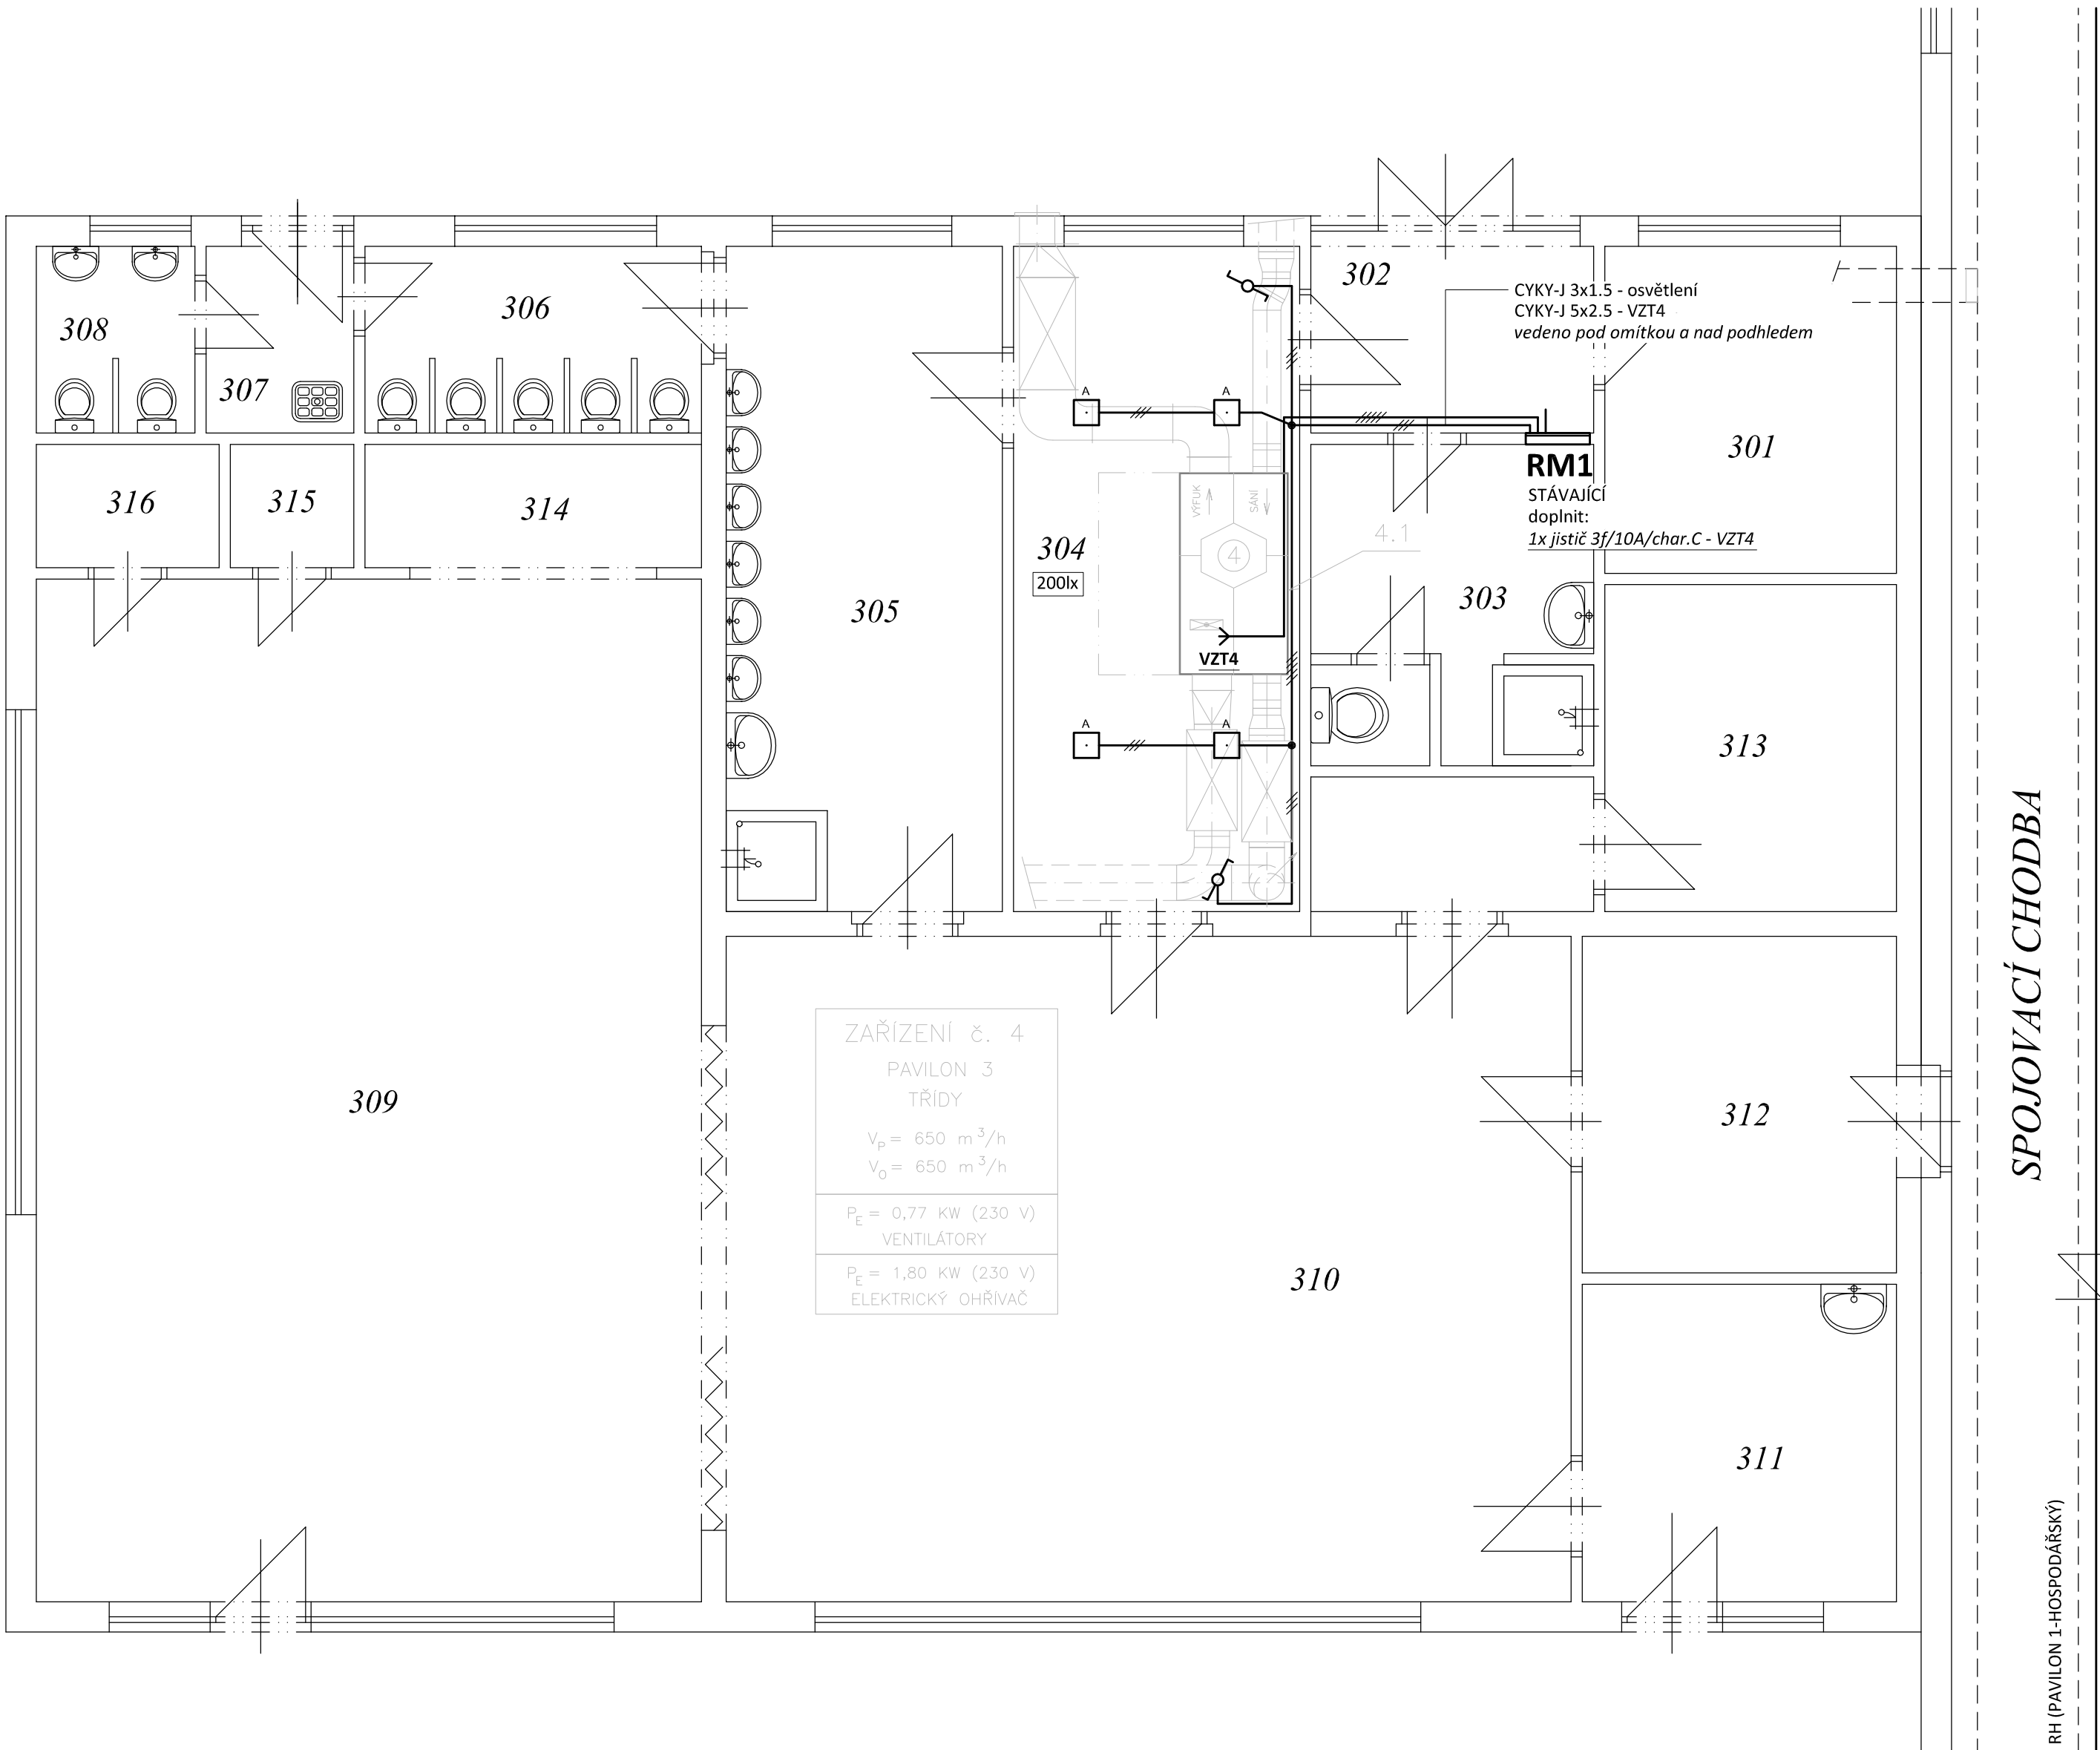

PAVILON 3 - BERUŠKY		
POPIS MÍSTNOSTÍ		
M.Č.	MÍSTNOST	m ²
301	Sklad CO	7,60
302	Vstup	4,20
303	Šatna - zaměstnanci	7,30
304	Šatna - děti	15,20
305	Umývárna	14,60
306	WC - děti	5,00
307	Úklid	2,20
008	Letní WC	2,40
309	Lehárna	54,00
310	Pracovna	44,70
311	Izolace	7,90
312	Výdej jídel	8,40
313	Sklad hraček	7,60
314	Sklad lehátek	3,30
315	Sklad	1,20
316	Sklad	1,80

LEGENDA:

- Volný vývod třífázový - dle popisu
- Volný vývod jednofázový - dle popisu
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	Vestavné čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 220x220mm	1 x LED, 19W, 2000lm, Ra80, 4000K

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

Projektant:	Klímešová Miroslava		Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
DPT projekty	Objednatel:	Město Nejdek			Zakázka č.:	2021/64
	Zakázka:	Nejdek, Mateřská škola Závodu Míru 1247, minimalizace radonu v objektu			Stupeň:	JDS
	Dokumentace/část:	D1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika			Datum:	24.9.2021
					Měřítko:	1:50
					Formát:	6A4
PAVILON 3 - BERUŠKY - 1.NP					6	