
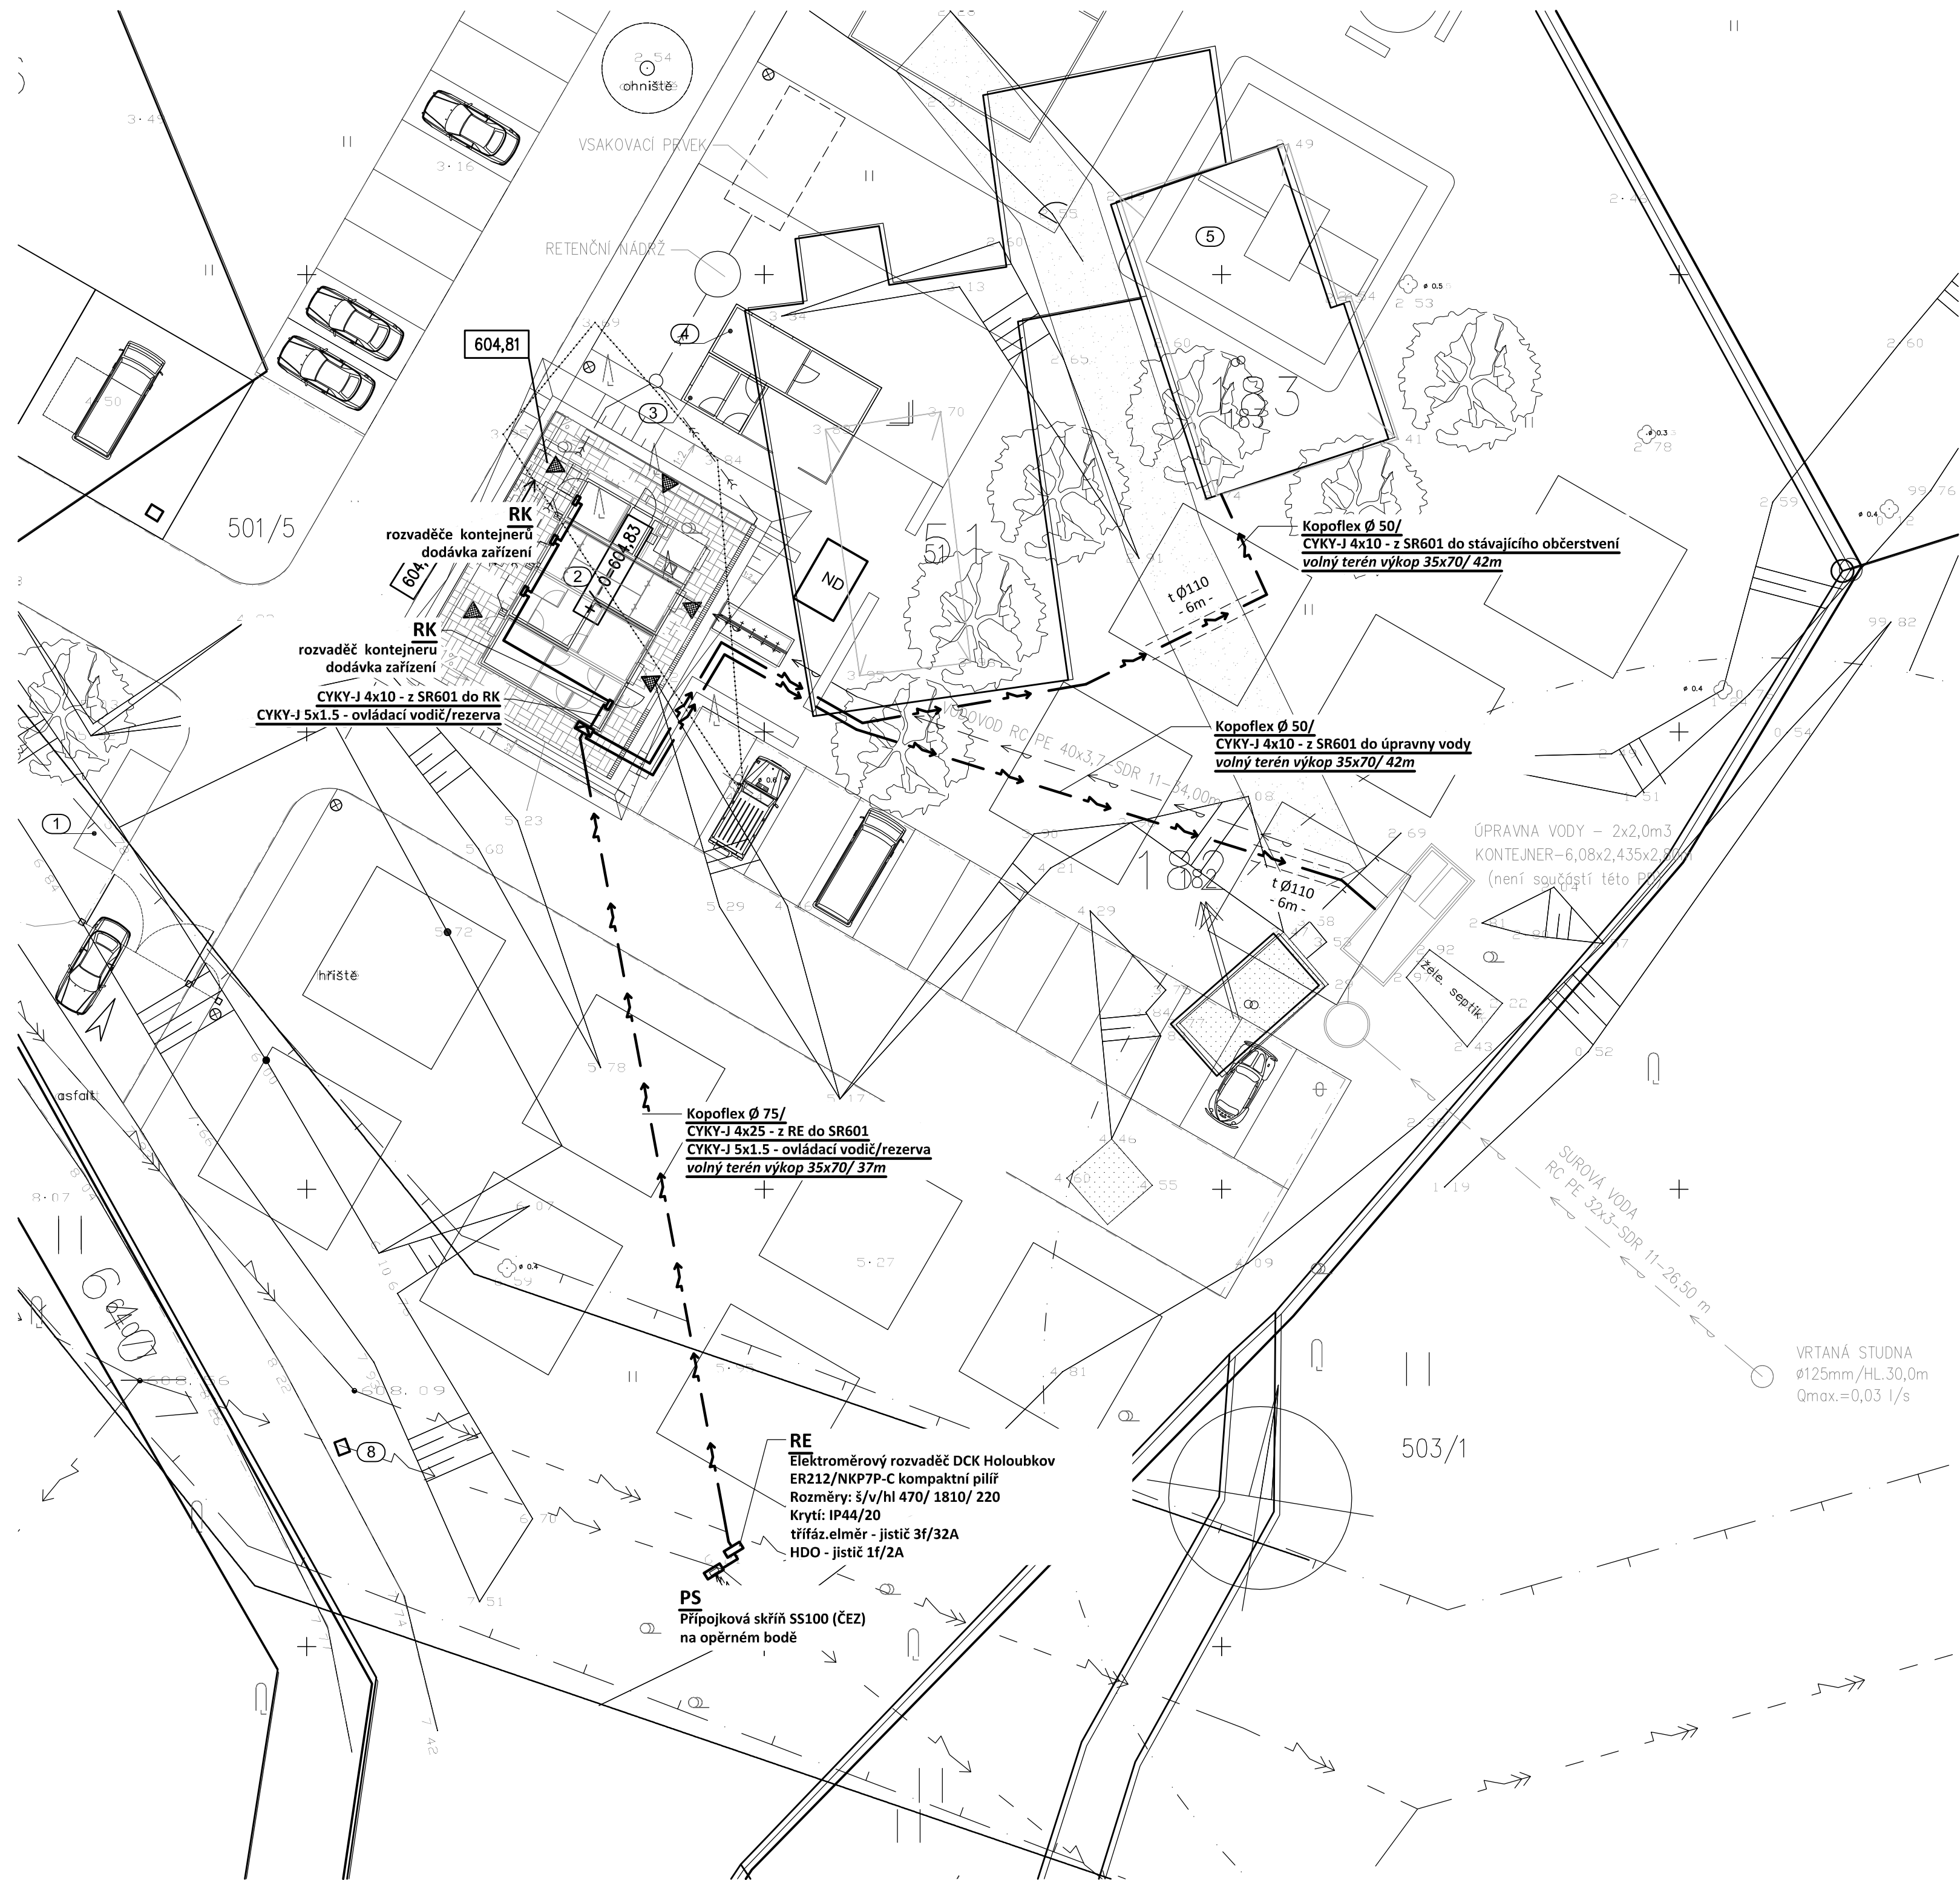


SITUACE
měřítko 1:200

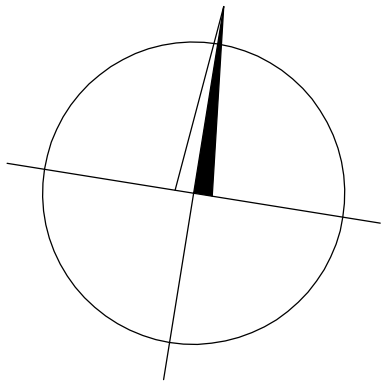

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV

LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ

- Gravitační kanalizace
- Vodovodní přípojka
- Přípojka a vedení elektro
- Dešťová kanalizace

LEGENDA

- Bourané konstrukce
- Navrhované objekty
- Zámková dlažba (i pod kontejnery, spád 1%) 119 m2
- Vyrovňovací bezberiérová rampa 10 m2
- Účelová komunikace s nepevným krytem 145 m2
 - ŠDB 0/63, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
 - (šterkodrt typ B) tl. 200 mm
 - podloží typ P II (PI), ČSN 73 6133

- Vstup do objektu, vjezd na pozemek
- Ochranné pásmo vodního zdroje
- Ochranné pásmo sítí
- Hranice katastru
- Kácené stromy

POZNÁMKA:

UPOZORNĚNÍ !!! - V TRASE ZEMNÍHO KABELU DOJDE K SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍM ZAŘÍZENÍM.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ A DODRŽET POŽADAVKY VE VYJÁDŘENÍ JEJICH SPRÁVCŮ
SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 73 60 05 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.

Soustava: 3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PS, SR601, RE)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RK)

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
automatickým odpojením od zdroje

Projektant:	Klímešová Miroslava	Vedoucí zakázky:	Ing. Martin Pluhař
DPT projekty	Objednatel:	Město Nejdek	Zakázka č.: 2022/45
	Zakázka:	Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí	Stupeň: DPS
	Dokumentace/část:	D1.4.a Silnoproudá elektrotechnika	Datum: 30.11.2022
			Měřítko: 1:200
SITUACE			9A4
			4