


UZEMNĚNÍ
měřítko 1:100

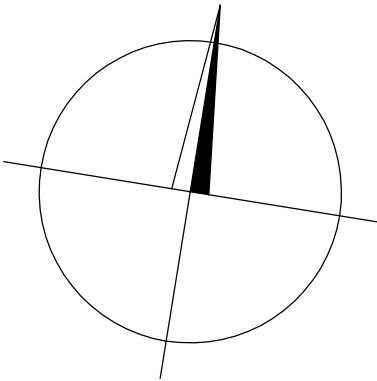

LEGENDA:

MET - hlavní ochranná přípojnice
SZ - zkušební/zemnicí svorka
KS - křížová svorka v zemi pásek/zaváděcí tyč
— — — — — uzemňovací vedení - podzemní

SR601 - rozpojovací skříň

Vždy na čelní straně kontejneru na obou stranách je v podlahovém rámu připraven v každém rohu otvor, pro umístění zemnicí svorky.
Přes svorky bude provedeno uzemnění kontejneru (FeZn Ø8 s izolací) k zemnicímu pásku uloženému pod základy.
Uzemnění musí být provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2

Max. zemní odpor společné uzemňovací soustavy $R_{zmax} = 10 \text{ ohmů}$.

| | | | | | |
|-------------|---------------------|---|--------------------|-------------|------------|
| Projektant: | Klimešová Miroslava | Vedoucí zakázky: | Ing. Martin Pluhař | | |
| DPT | Objednatel: | Město Nejdek | | Zakázka č.: | 2022/45 |
| | Zakázka: | Revitalizace kempu Lesík - hygienické zázemí | | Stupeň: | DPS |
| | | | | Datum: | 30.11.2022 |
| | | | | Měřítko: | 1:100 |
| projekty | Dokumentace/část: | D1.4.a Silnoproudá elektrotechnika | | Formát: | A3 |
| | UZEMNĚNÍ | | | | 5 |