


SANITÁRNÍ KONTEJNER 20" - CZECHCONT
VNĚJŠÍ ROZMĚRY - 6055x2435x2960mm
VNITŘNÍ ROZMĚRY - 5800x2260x2700mm

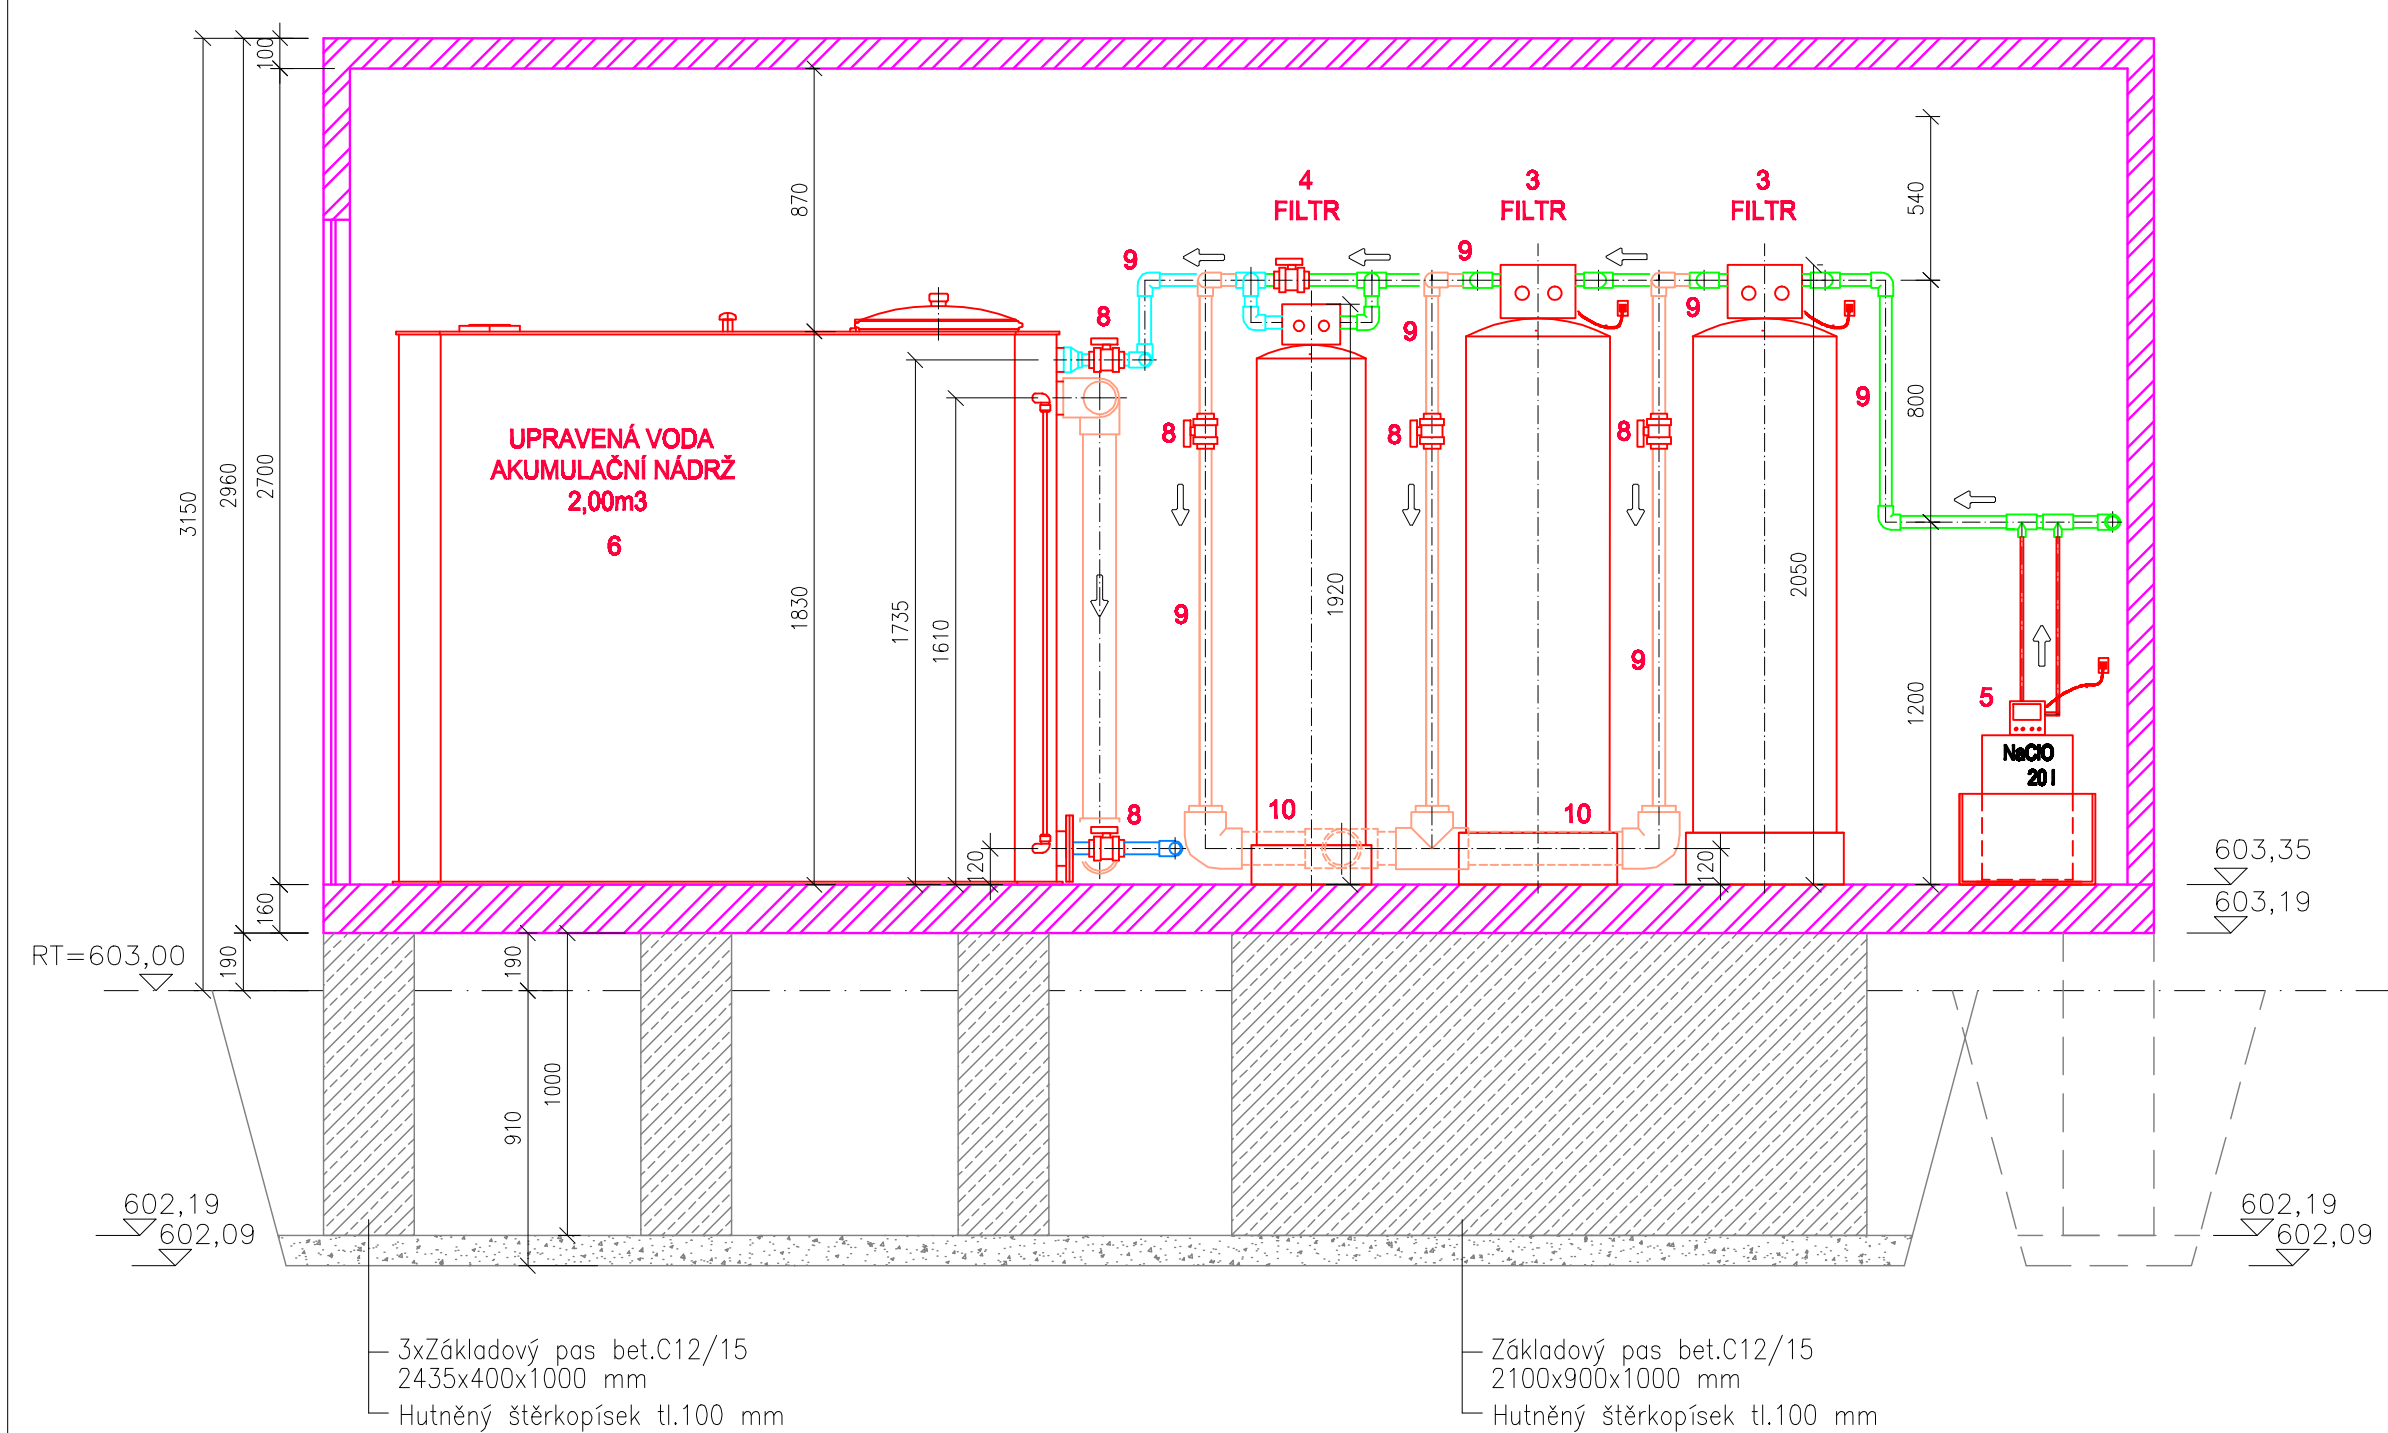

LEGENDA

- 1** ATS-KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ KE ZVÝŠENÍ TLAKU SUROVÉ VODY
Q_{max}=1,42 l/s, H_{max}=56,50 m
P_n=1,50 kW, 3x400 V, 4,9 A
PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚR NA VÝTLAKU A SÁNÍ G 5/4" 1 KS
- 2** ATS-KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ KE ZVÝŠENÍ TLAKU UPRAVENÉ VODY
Q_{max}=1,02 l/s, H_{max}=52,11 m
P_n=1,10 kW, 3x400 V, 3,0 A
PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚR NA VÝTLAKU A SÁNÍ G 1", G 6/4" 1 KS
- 3** TLAKOVÝ FILTR AUTOMATICKÝ NA ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU
PROVOZNÍ Q_{max}=4,0 m³/h
OBJEM NÁPLNĚ 165 l
PRACÍ Q=5,0 m³/h
PROVOZNÍ TLAK VODY 3,5 – 6,0 bar
PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚR NA VSTUPU A VÝSTUPU G 6/4"
ROZMĚRY Ø470 x 2040mm
HMOTNOST 390 kg 2 KS
- 4** TLAKOVÝ FILTR AUTOMATICKÝ NA ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU
PROVOZNÍ Q_{max}=2,0 m³/h
OBJEM NÁPLNĚ 84 l
PRACÍ Q=3,0 m³/h
PROVOZNÍ TLAK VODY 3,0 – 6,0 bar
PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚR NA VSTUPU A VÝSTUPU G 6/4"
ROZMĚRY Ø360 x 1920mm
HMOTNOST 190 kg 1 KS
- 5** DÁVKOVACÍ ČERPADLA NaClO A NaOH A ZASOBNÍKY
PROVOZNÍ Q= 6 ml/h až 6 l/h
MAX.TLAK 10 bar PŘÍKON 12 W
ZASOBNÍK NaClO – 20 l + ZÁCHYTNÁ VANA Z PP 1 KS
ZASOBNÍK NaOH – 20 l + ZÁCHYTNÁ VANA Z PP 1 KS
- 6** HRANATÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA VODU O OBJEMU 2,00m³ Z POLYETHYLENU
NÁTOK DN80, ODBĚR DN100, PŘEPAD DN150, VYPOUŠTĚNÍ G1" 2 KS
- 7** VODOMĚR NA VSTUPA, Q_n=3,0m³/hod, G5/4" PN16 1 KS
- 8** UZAVÍRACÍ VENTIL PVC Ø40 PN10 12 KS
- 9** LEPENÉ TLAKOVÉ PVC PN10–TRUBKY A FITINKY Ø40
- 10** LEPENÉ TLAKOVÉ PVC PN10–TRUBKY A FITINKY Ø150
- 11** SACÍ NEREZOVÝ KOŠ 6/4" PN10

- PŘÍVOD NEUPRAVENÉ VODY Z VRTU
——— PŘÍVOD UPRAVENÉ VODY
——— ODBĚR VODY DO SPOTŘEBIŠTĚ
——— BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD

Navrhl Ing.Jaroslav Bíba	Odp. projektant Ing.Jaroslav Bíba	Ing.Jaroslav Bíba Tisová 49, Nejdek 362 21 IČO : 72271477
Kraj Karlovarský	Obec Nejdek	
Stavebník Město Nejdek		
Datum 11/2022	Stupeň DSP	Měřítko 1:25
Název akce REVITALIZACE KEMPU LESÍK–VODNÍ ZDROJ D1.VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST		
ÚPRAVNA VODY – ŘEZ C–C		Č. výkresu D1.10