


NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VO

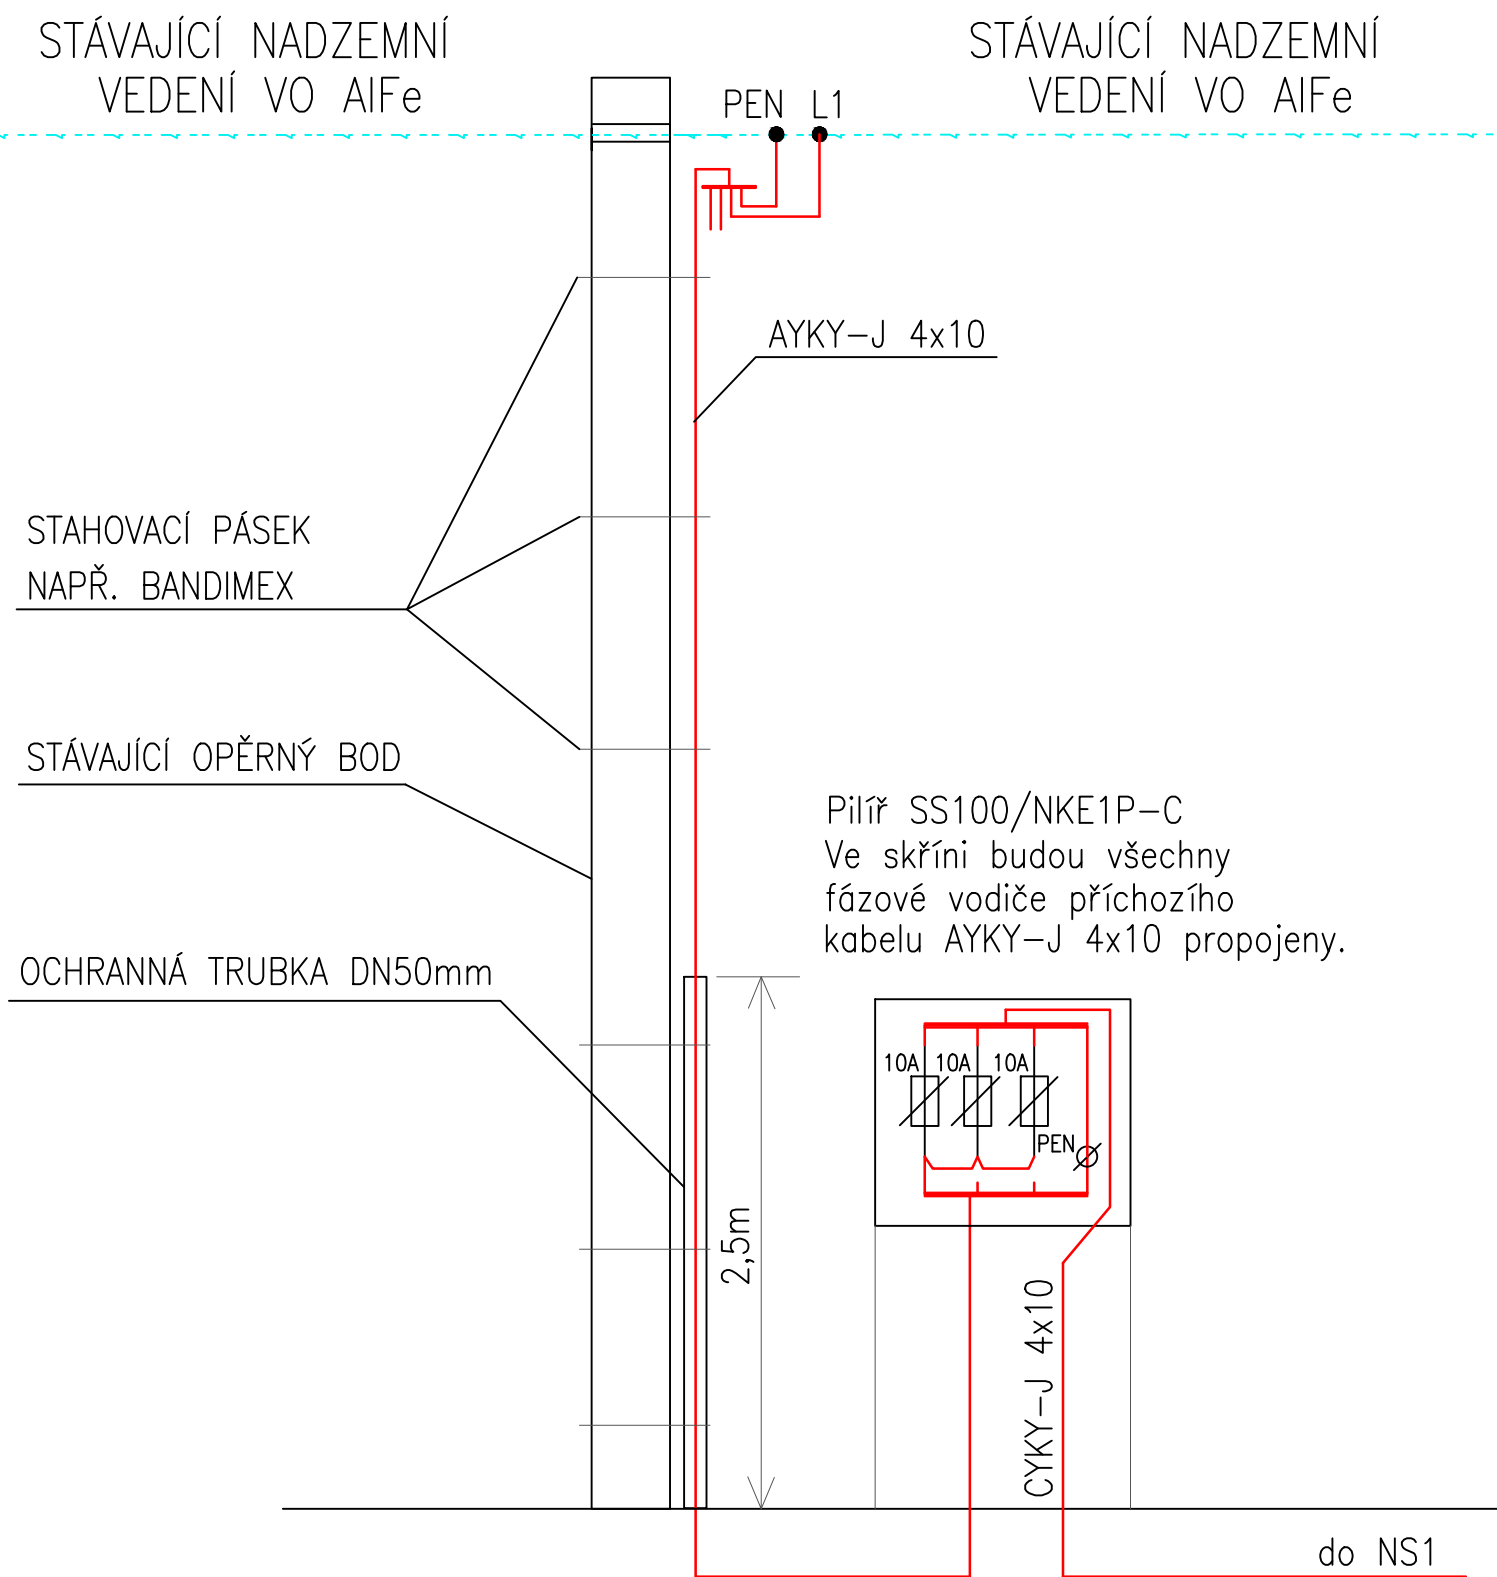

Napěťová soustava: 3PEN stř. 400/230V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
– automatickým odpojením od zdroje
– uzemněním

	Leopold Vlk ELEKTROPROJEKTY		Lesní 942 Chodov 357 35	IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz	číslo paré :
	kraj:	Karlovarský		zakázka :	ELV-21-009
	obec :	Nejdek		datum :	9/2021
	investor :	město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		stupeň projektu :	formát : DŮŘ/DRS 2xA4
Nejdek Luční ulice Veřejné osvětlení				navrhl :	
				Leopold Vlk	
				odpovědný projektant :	
				Stanislav Brychta	
				soubor:	
				schémata 21-009.dwg	
Příloha: Schéma napojení na stávající rozvod VO				měřítka:	číslo výkresu D.1.4.1.4
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.					