




PAVILON 1
DETAILY - 2.N.P.
M 1:50

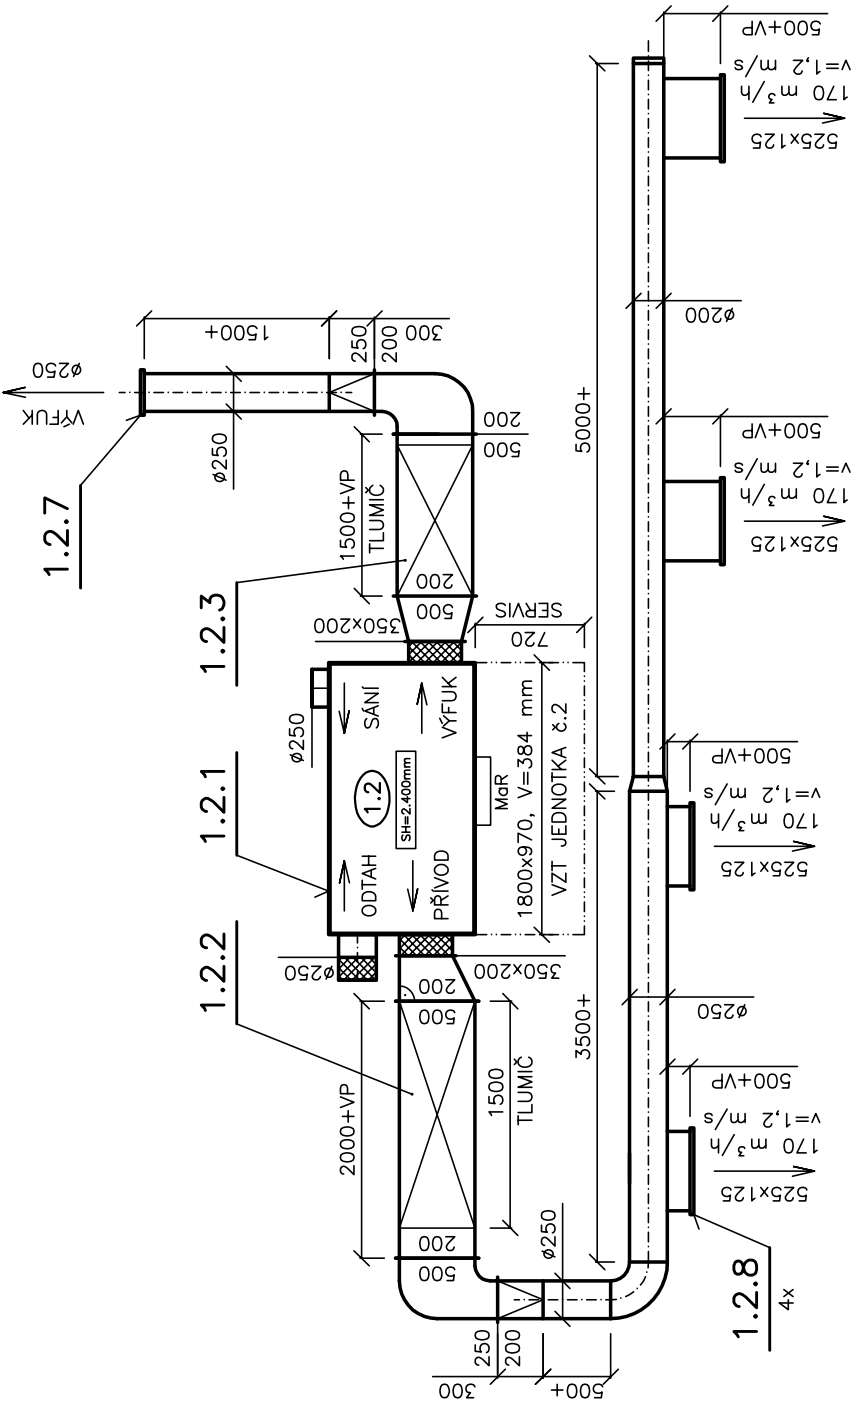


ZAŘÍZENÍ č. 1.5
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
DĚTI 2.NP
V₀ = 330 m³/h
P_E = 0,053 kW (230 V)
VENTILÁTOR

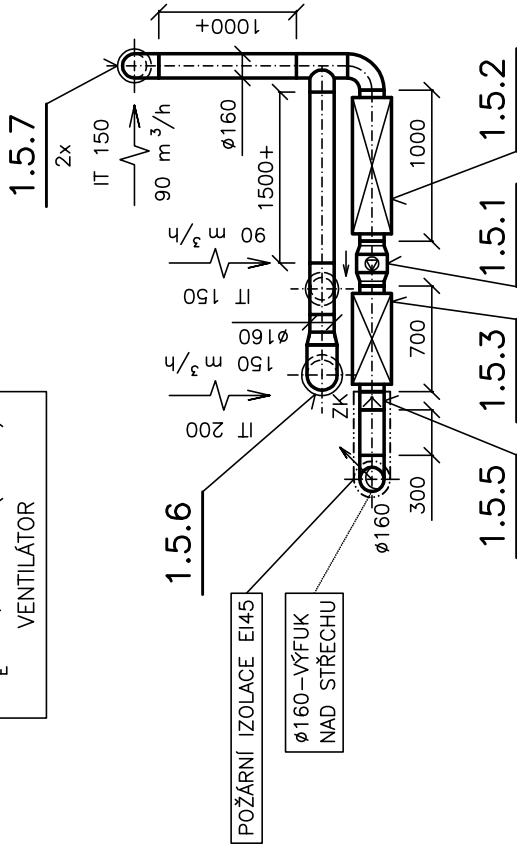


ZAŘÍZENÍ č. 1.5
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
DĚTI 2.NP
V₀ = 330 m³/h
P_E = 0,053 kW (230 V)
VENTILÁTOR

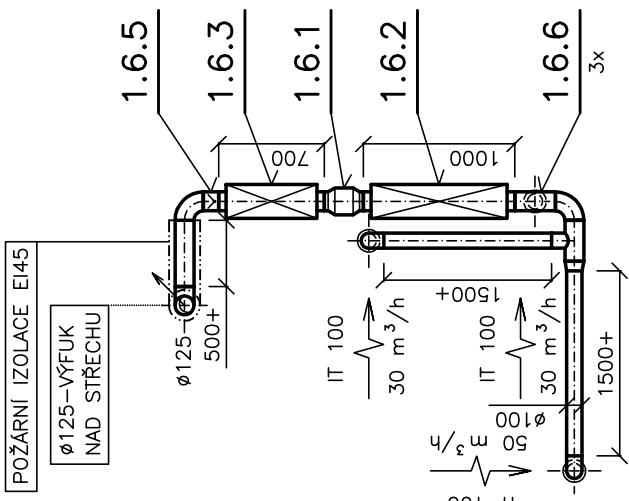

ZAŘÍZENÍ č. 1.6
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
PERSONÁL 2.NP
V₀ = 130 m³/h
P_E = 0,013 kW (230 V)
VENTILÁTOR

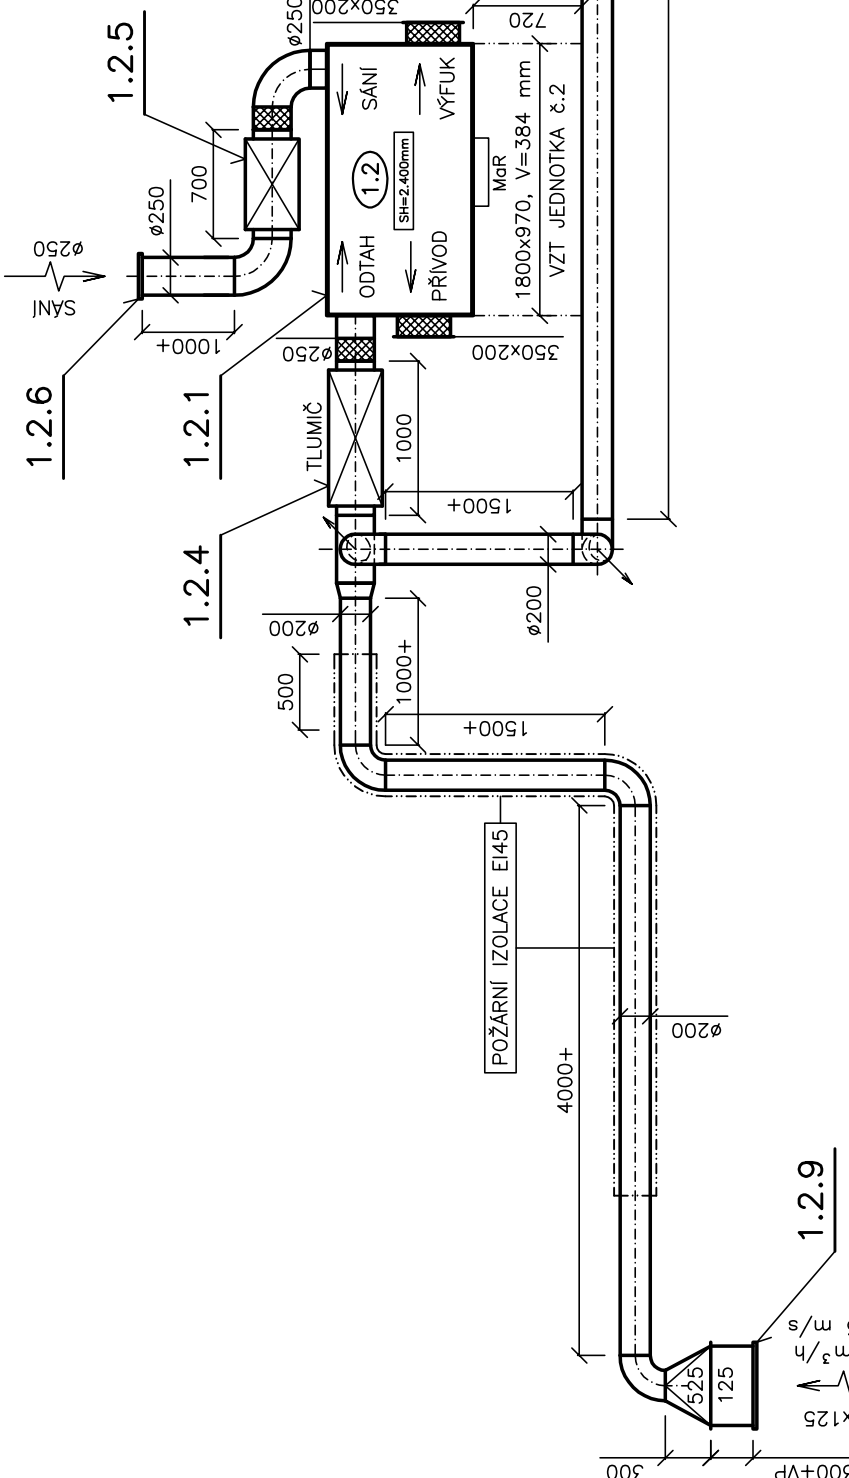

ZAŘÍZENÍ č. 1.2
VŠESTRANNÁ HERNA
V_p = 680 m³/h
V₀ = 680 m³/h
P_E = 0,77 kW (230 V)
VENTILÁTOR
P_E = 1,80 kW (230 V)
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

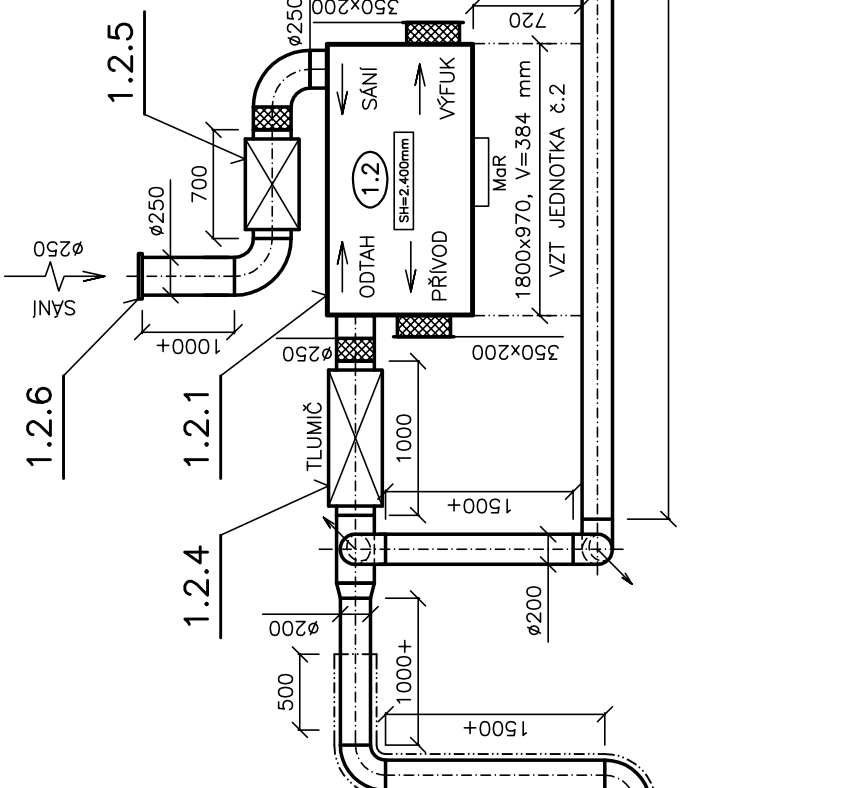

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE I VÝKRES
č. D.1.4.2-03 PŮDORYS 2.N.P.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PETR MATOUŠEK		
Petr Matoušek		Jakub Matoušek		AIR GAS Projekt		
				Závodu míru 578, Karlovy Vary		
INVESTOR:		Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		IČO: 670 95 798		
OBJEDNÁVATEL:		Ing. Irena Pichlová, Smetanova 467, 362 21 Nejdek				
AKCE: NEJDEK - MŠ LIPOVÁ, CELKOVÁ REKONSTRUKCE						
PAVILON 1						
D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA						
KRAJ:	Karlovarský	STUPĚŇ PD:	Dokumentace pro provádění stavby			
DATUM:	01 / 2021	ZAK ČÍSLO:	AGP 48 / 2020			
OBSAH VÝKRESU:			DETAILY - 2.N.P.			
			MĚŘÍTKO: 1 : 50			
			ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.2 - 05			