


SCHÉMA ROZVODU

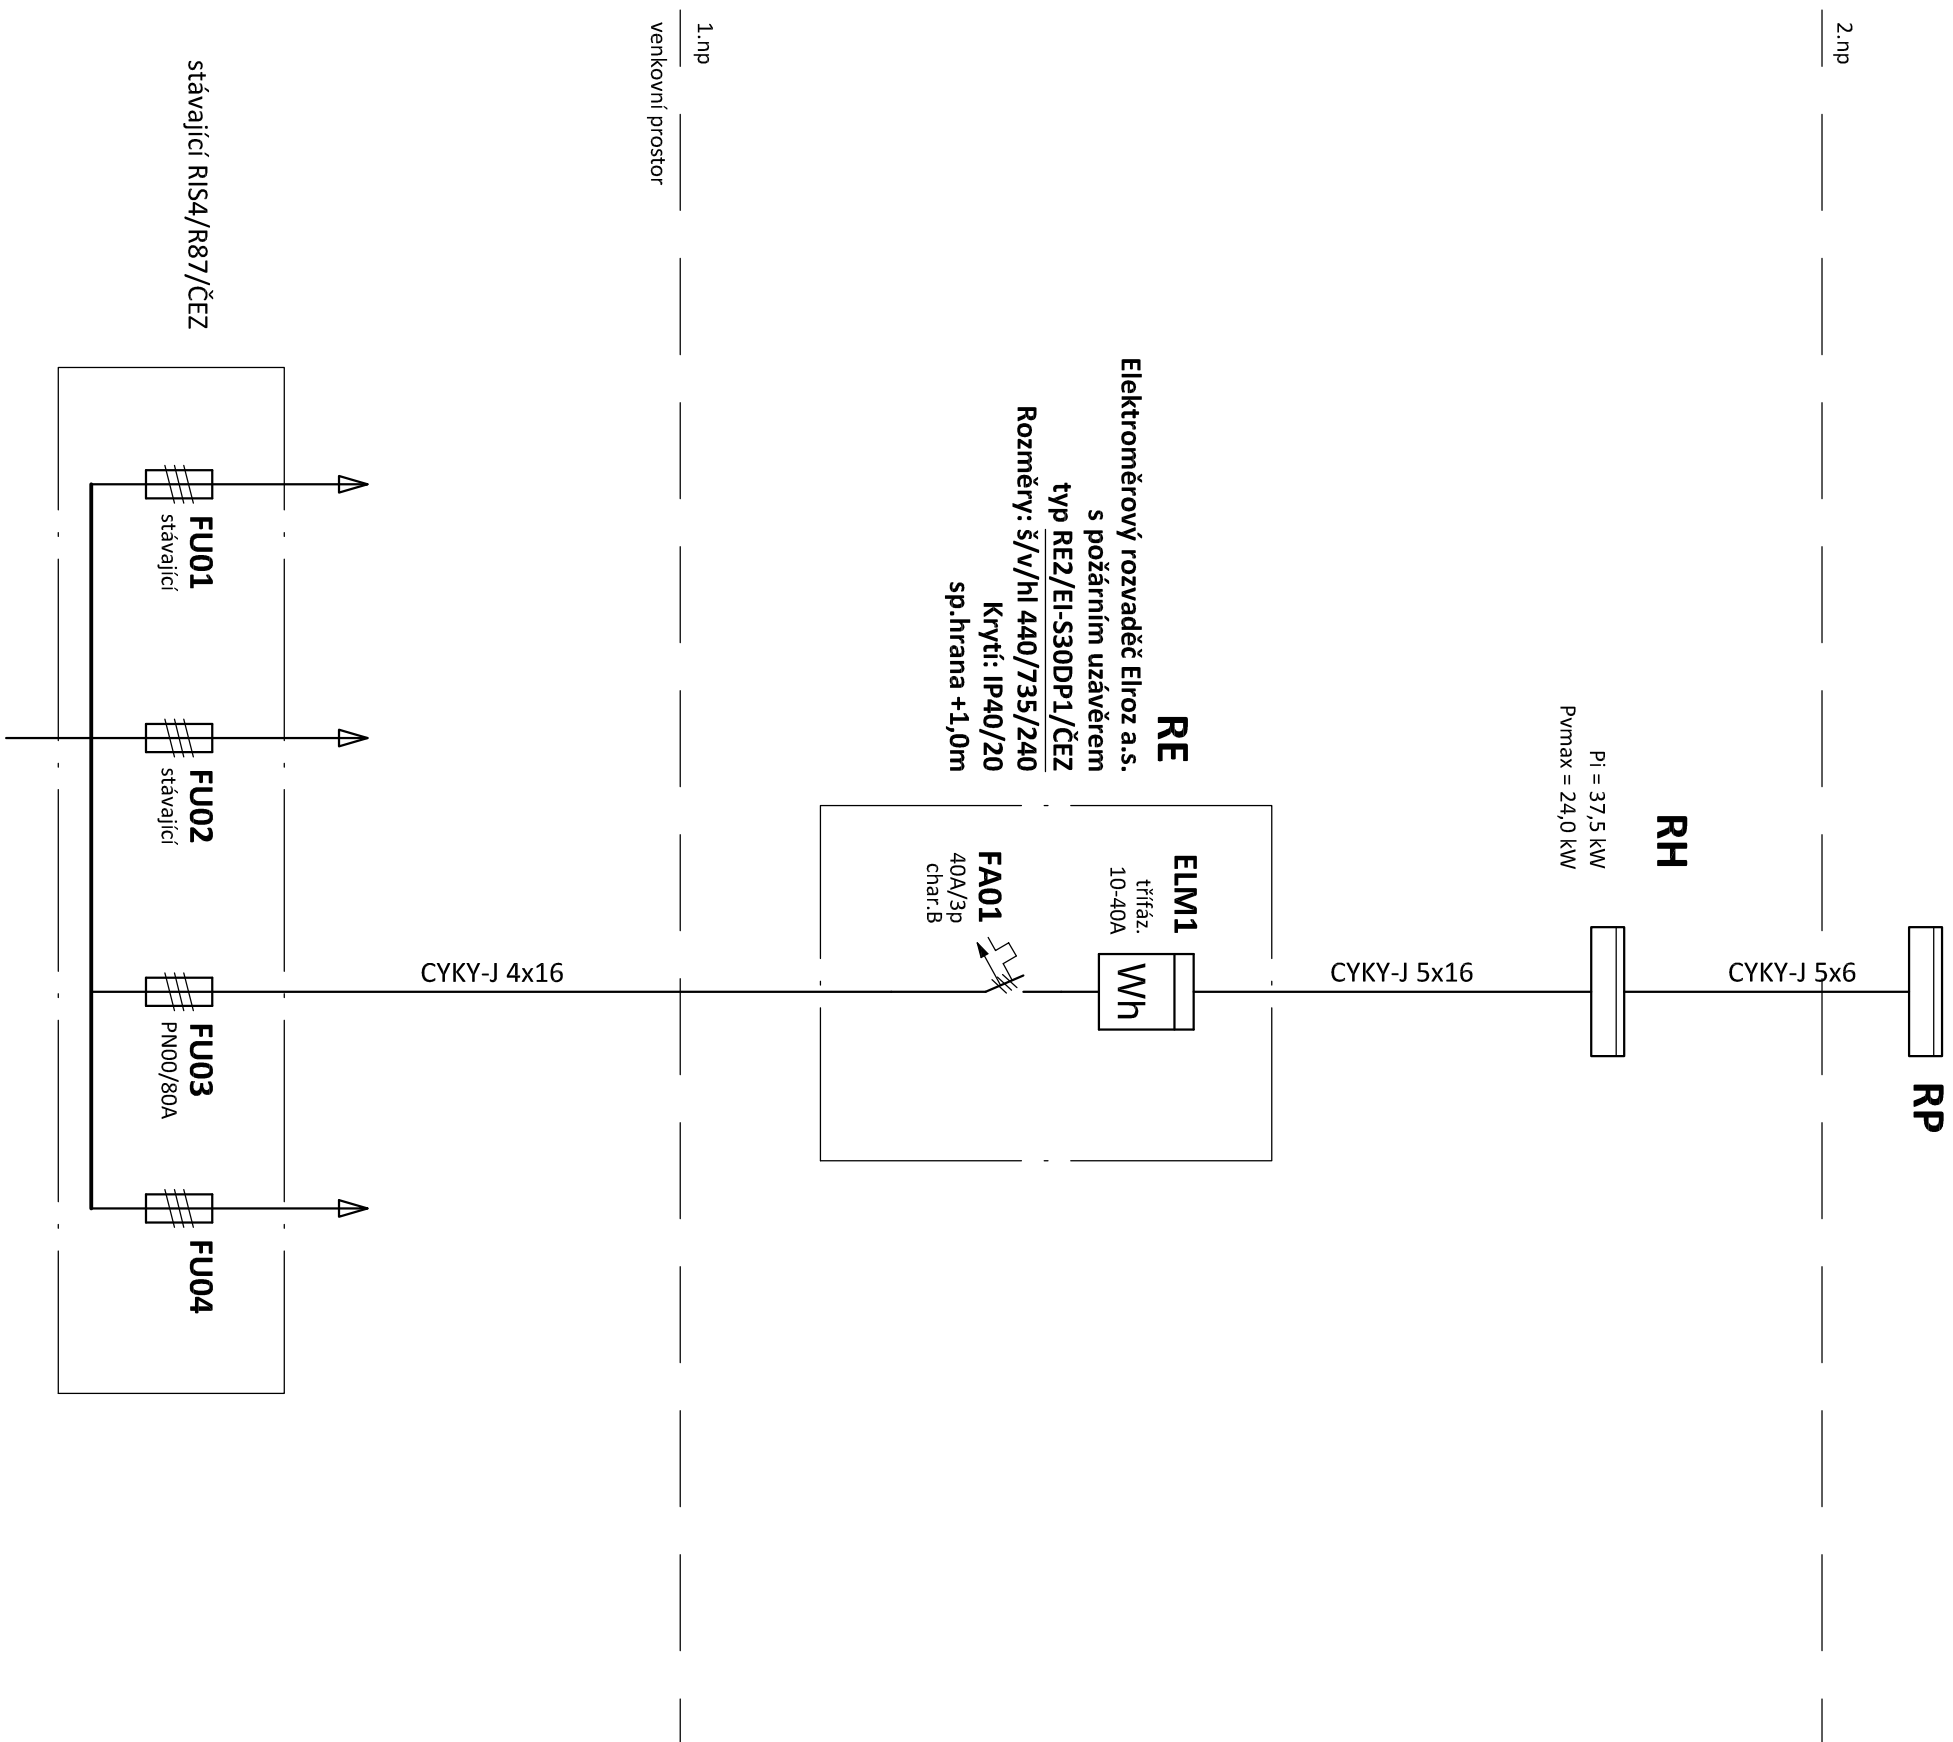

POZNÁMKA:

Napětová soustava:

3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PS)

3+NPE str. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RE)

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RH, RP)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		HIP	
Klímešová Miroslava		Ing. Martin Volný	
Kraj:	Karlovarský	Stř:	Nejdek
Investor: Město Nejdek, Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Akce:	MUZEUM NEJDEK - oprava a stavební úpravy nám. Karla IV. 238, 362 21 Nejdek, parc. č. 121/1 K. ú. Nejdek	Formát: A3	Číslo paré:
		Stupeň: DSP	
		Č. zak.: E-190165	
Objekt:	Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace	Datum: 09/2019	
Název:	Měřítko: -		
SCHÉMA ROZVODU		Číslo výkresu:	D.1.4 / 3