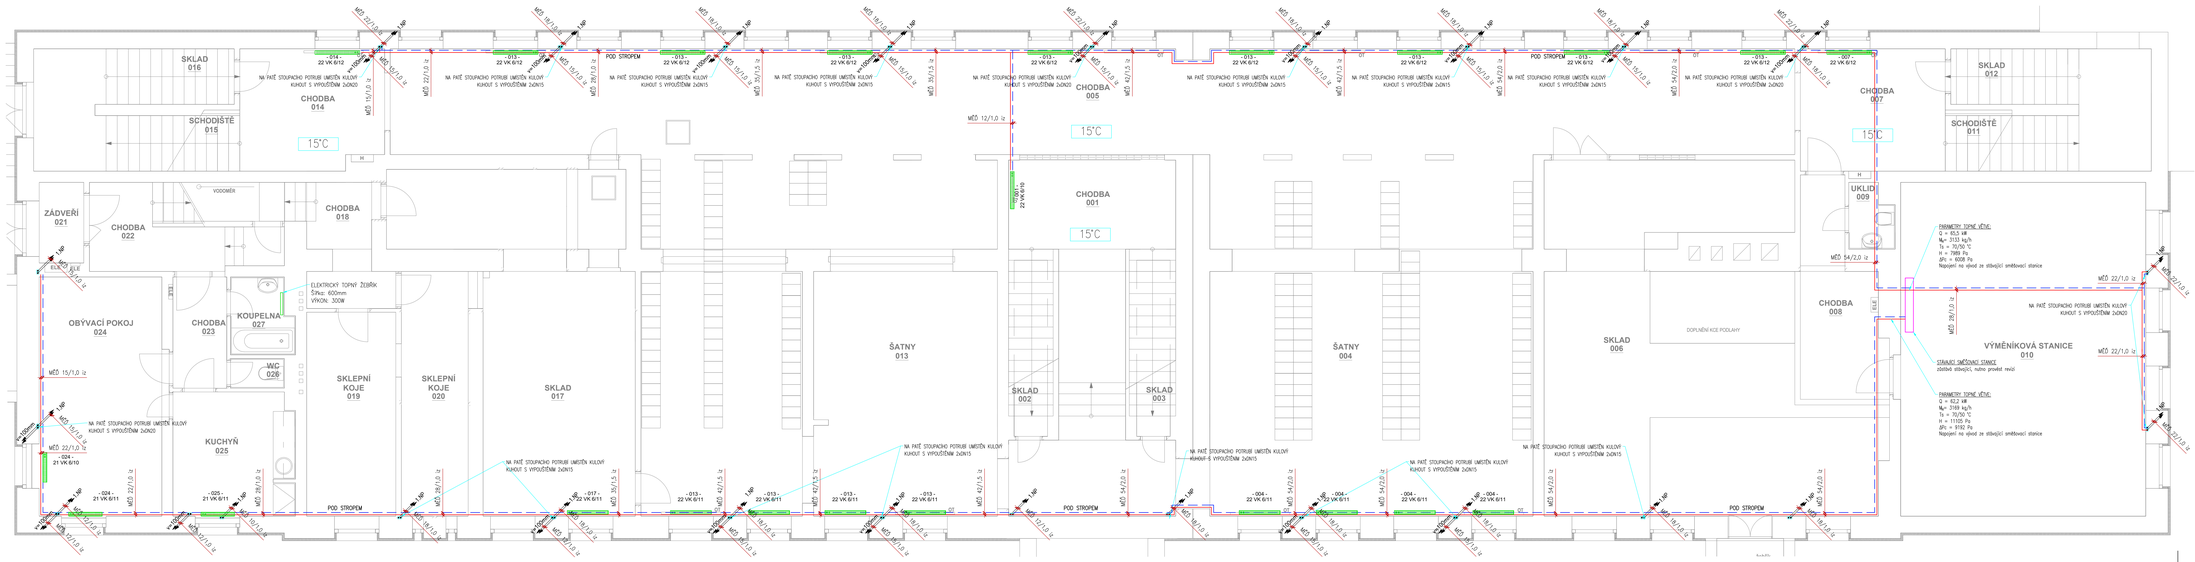

VZOROVÝ ŘEZ USAZENÍ OT

SCHEMA KOMPENZACE POTRUBÍ U ODBOČEK, KOLEN NA TRASE ROZVODŮ:



POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ROZVODY JSOU VEDENY VOLNĚ POD STROPEM POPŘ. V DRÁŽCE VE ZDI (VE SNAZE ZACHOVAT V CO NEJVYŠŠÍ MÍŘE STÁVAJÍCÍ VEDENÍ)
- LEŽATÉ VEDENÍ PŘI PROCHODU NOSNOU KONSTRUKCÍ BUDE OPATŘENO OCELOVOU CHRÁNIČKOU
- VŠECHNY ROZVODY Z MĚDI BUDOU IZOLOVÁNÉ A MUSÍ UMOŽŇOVAT DILATACI
- ROZVODY MUSÍ BÝT VYPUSTITELNÉ (V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ (SKRUHU) A ODVZDUŠITELNÉ (V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ (SKRUHU))
- VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNÉ NÁVALEKOU TEPELNOU IZOLACI
- VEŠKERÉ PRŮSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ PROTÁHNÉ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNÝ POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE. V SOULADU S KAPITOLOU 11. ČSN 730802 – VC PBŘ
- PŘÍDAVNÁ STANICE, REGULOVAČE S REGULAČNÍM ARMATURAMI, REGULACE APOD. ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ, PO MÁM NENÍ SOUČÁSTÍ PD!
- JEDINÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NÁSLEDNÝ VÝBĚR ZHOTOVITELE, NUTNO VYPRACOVAT ČELENOSKU (REALIZAČNÍ) VČNÍ DOKUMENTACI K PROVEDENÍ STAVBY!
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

LEGENDA POTRUBÍ:

PŘÍVOD TOPNÉ VODY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ

ZPĚTNÁ TOPNÁ VODY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ

TEPLOTNÍ SPÁD: STÁVAJÍCÍ (UVAŽOVANÝ 70/60 °C)
VENKOVNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA – 18 °C

c)					
b)					
a)					
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE			REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VRP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	CR PLAN
Ing. Jan Fuksa	Ing. Ludek Nedělka	Ing. Václav Petrů		Ateliér pro architekturu a urbanismus
				460 01 Liberec XI-Růžodol
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 363 21 Nejdek		DATUM	02/2020
MĚŘÍTKO	NÁZEV	MÍSTO		
1:50	297x1360	náměstí Karla IV. 423, 363 21 Nejdek		
FORMÁT				
A0				
ČÍSLO VÝTISKU				

NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celkové rekonstrukce		
NÁZEV DÍLČÍ	D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ	Z. POPISNÉ	423, 715, 158, 160
		Č. POZEMKU	1/2, 535, st. 902, st. 2361, p. 2222,
		KAT. ÚZEMÍ	Nejdek
OBJEKT VÝKRESU	Objekt SO03 Podzemní 1.PP		
ČÍSLO AKCE	123002019		
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.2.11		