



3+NPE 400V/50Hz, TN-S

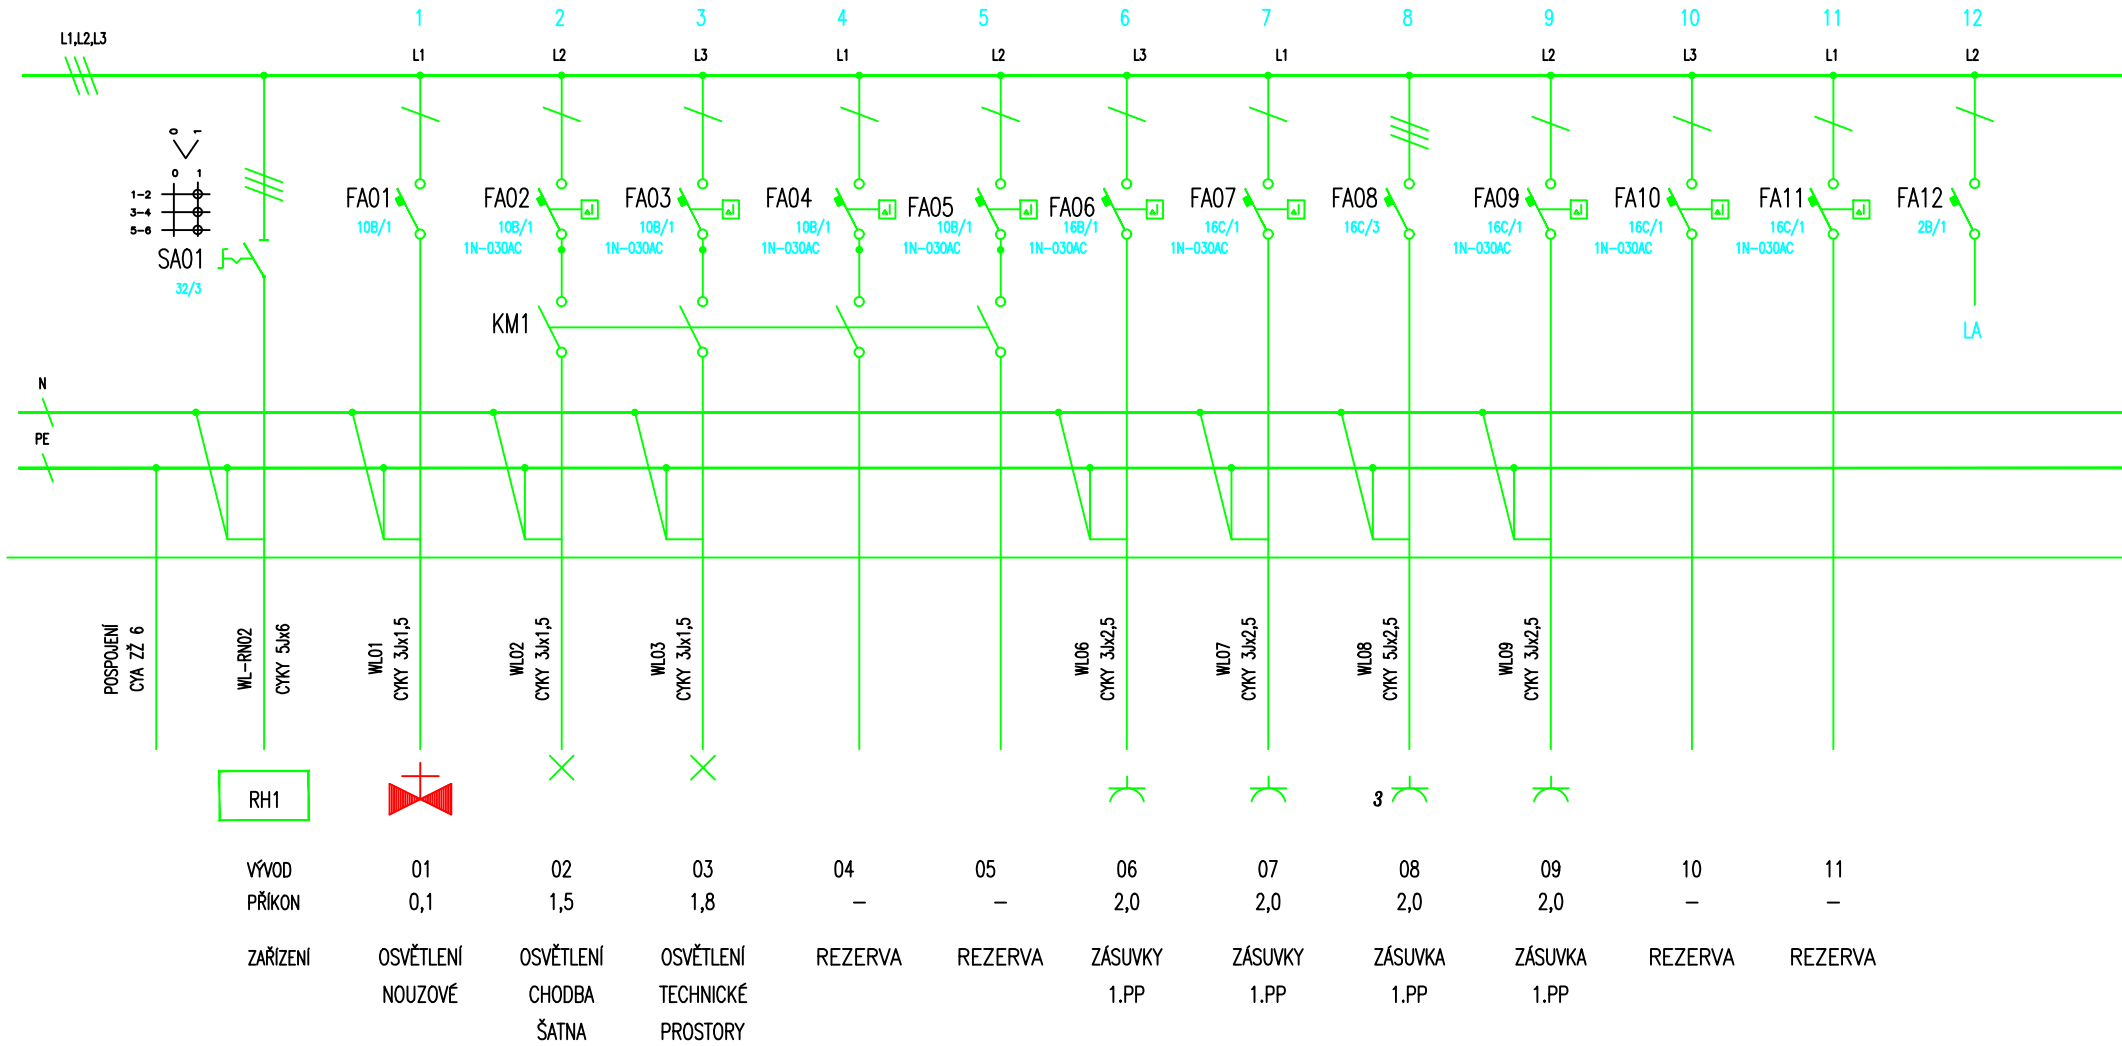

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

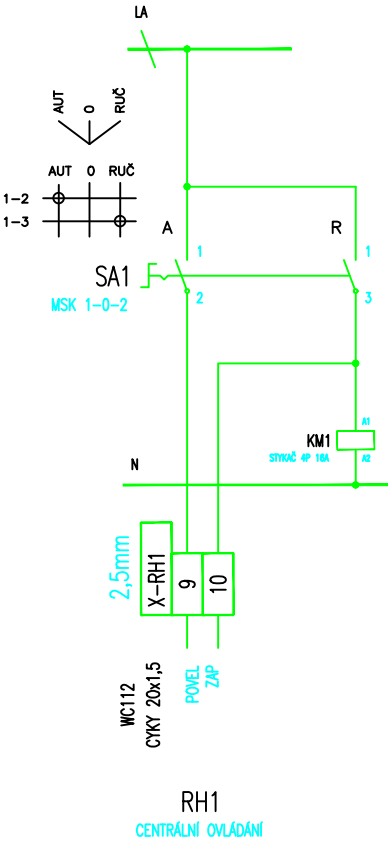

HLOUBKA 96 mm

590

Pi=13,6kW
 $\beta=0,4$
Pp=5,4kW
Is=10,9A
Ik''=0,88kA
Ikm=1,6kA

ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ INSTALAČNÍ
PRO 72 MODULŮ

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		 PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Libor Lahodný		Ing. Libor Lahodný		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Libor Lahodný			
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek							DATUM	05/2021
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce				MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek			REVIZE	
								ÚČEL	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Č. POPISNÉ	423, 119, 708, 562	MĚŘITKO		FORMÁT 2x A4
					Č. POZEMKU	st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2		KÓTY	
					KAT. ÚZEMÍ	Nejdek			
OBSAH VÝKRESU	ROZVADĚČ PATROVÝ RN02							INT. ČÍSLO 123002018	POŘ. ČÍSLO D.1.4.9.c