Kabina WC a přístup do objektu je proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o:

1) Kabina WC je řešena dle požadavků přílohy 3 k Vyhl. 398/2009 Sb. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Zámek dveří je odjistitelný zvenku. Záchodová mísa je odsazena 450 mm od boční stěny. Mezi čelem mísy a zadní stěnou kabiny je 700 mm. Horní hrana sedátka mísy je min. 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení je umístěno na straně, ze které je volný přístup k míse, ve výši max. 1200 mm. Ovládání splachovacího zařízení je umístěno na stěně, v dosahu osoby sedící na míse. V kabině, v dosahu mísy ve výšce 600-1200 mm nad podlahou a v dosahu podlahy, max. 150 mm nad podlahou je ovladač systému nouzového volání. Umyvadlo je opatřeno stojánkovou baterií s pákovým ovládáním. Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm a umožňuje podjezd. Po obou stranách mísy jsou madla v osové vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. Madlo na straně přístupu je sklopné a přesahuje mísu o 100 mm. Madlo u stěny je pevné a mísu přesahuje o 200 mm. Vedle umyvadla je svislé madlo délky 500 mm. Zrcadlo je náklopné. Ovládací prvky jsou osazeny ve výšce 600-1200 mm a 500 mm od pevné překážky. Vybavení kabiny je umístěno v dosahových vzdálenostech.

2) V prostorách Muzeu je zajištěn vizuální kontrast celoskleněných ploch, dveří, zařizovacích předmětů a jejich ovládacích prvků. Dveře do kabiny WC mají na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Braillově písmu. Lemování podlah je výrazně kontrastní oproti podlaze nebo stěně.

3) Základní informační zařízení pro orientaci veřejnosti je doplněno taktilními a optickými prvky, které slouží osobám smyslově postiženým. Nápisy jsou kontrastní a osvětlené. Symboly jsou srozumitelné pro všechny uživatele. Je brán ohled na zorné pole osoby na vozíku.

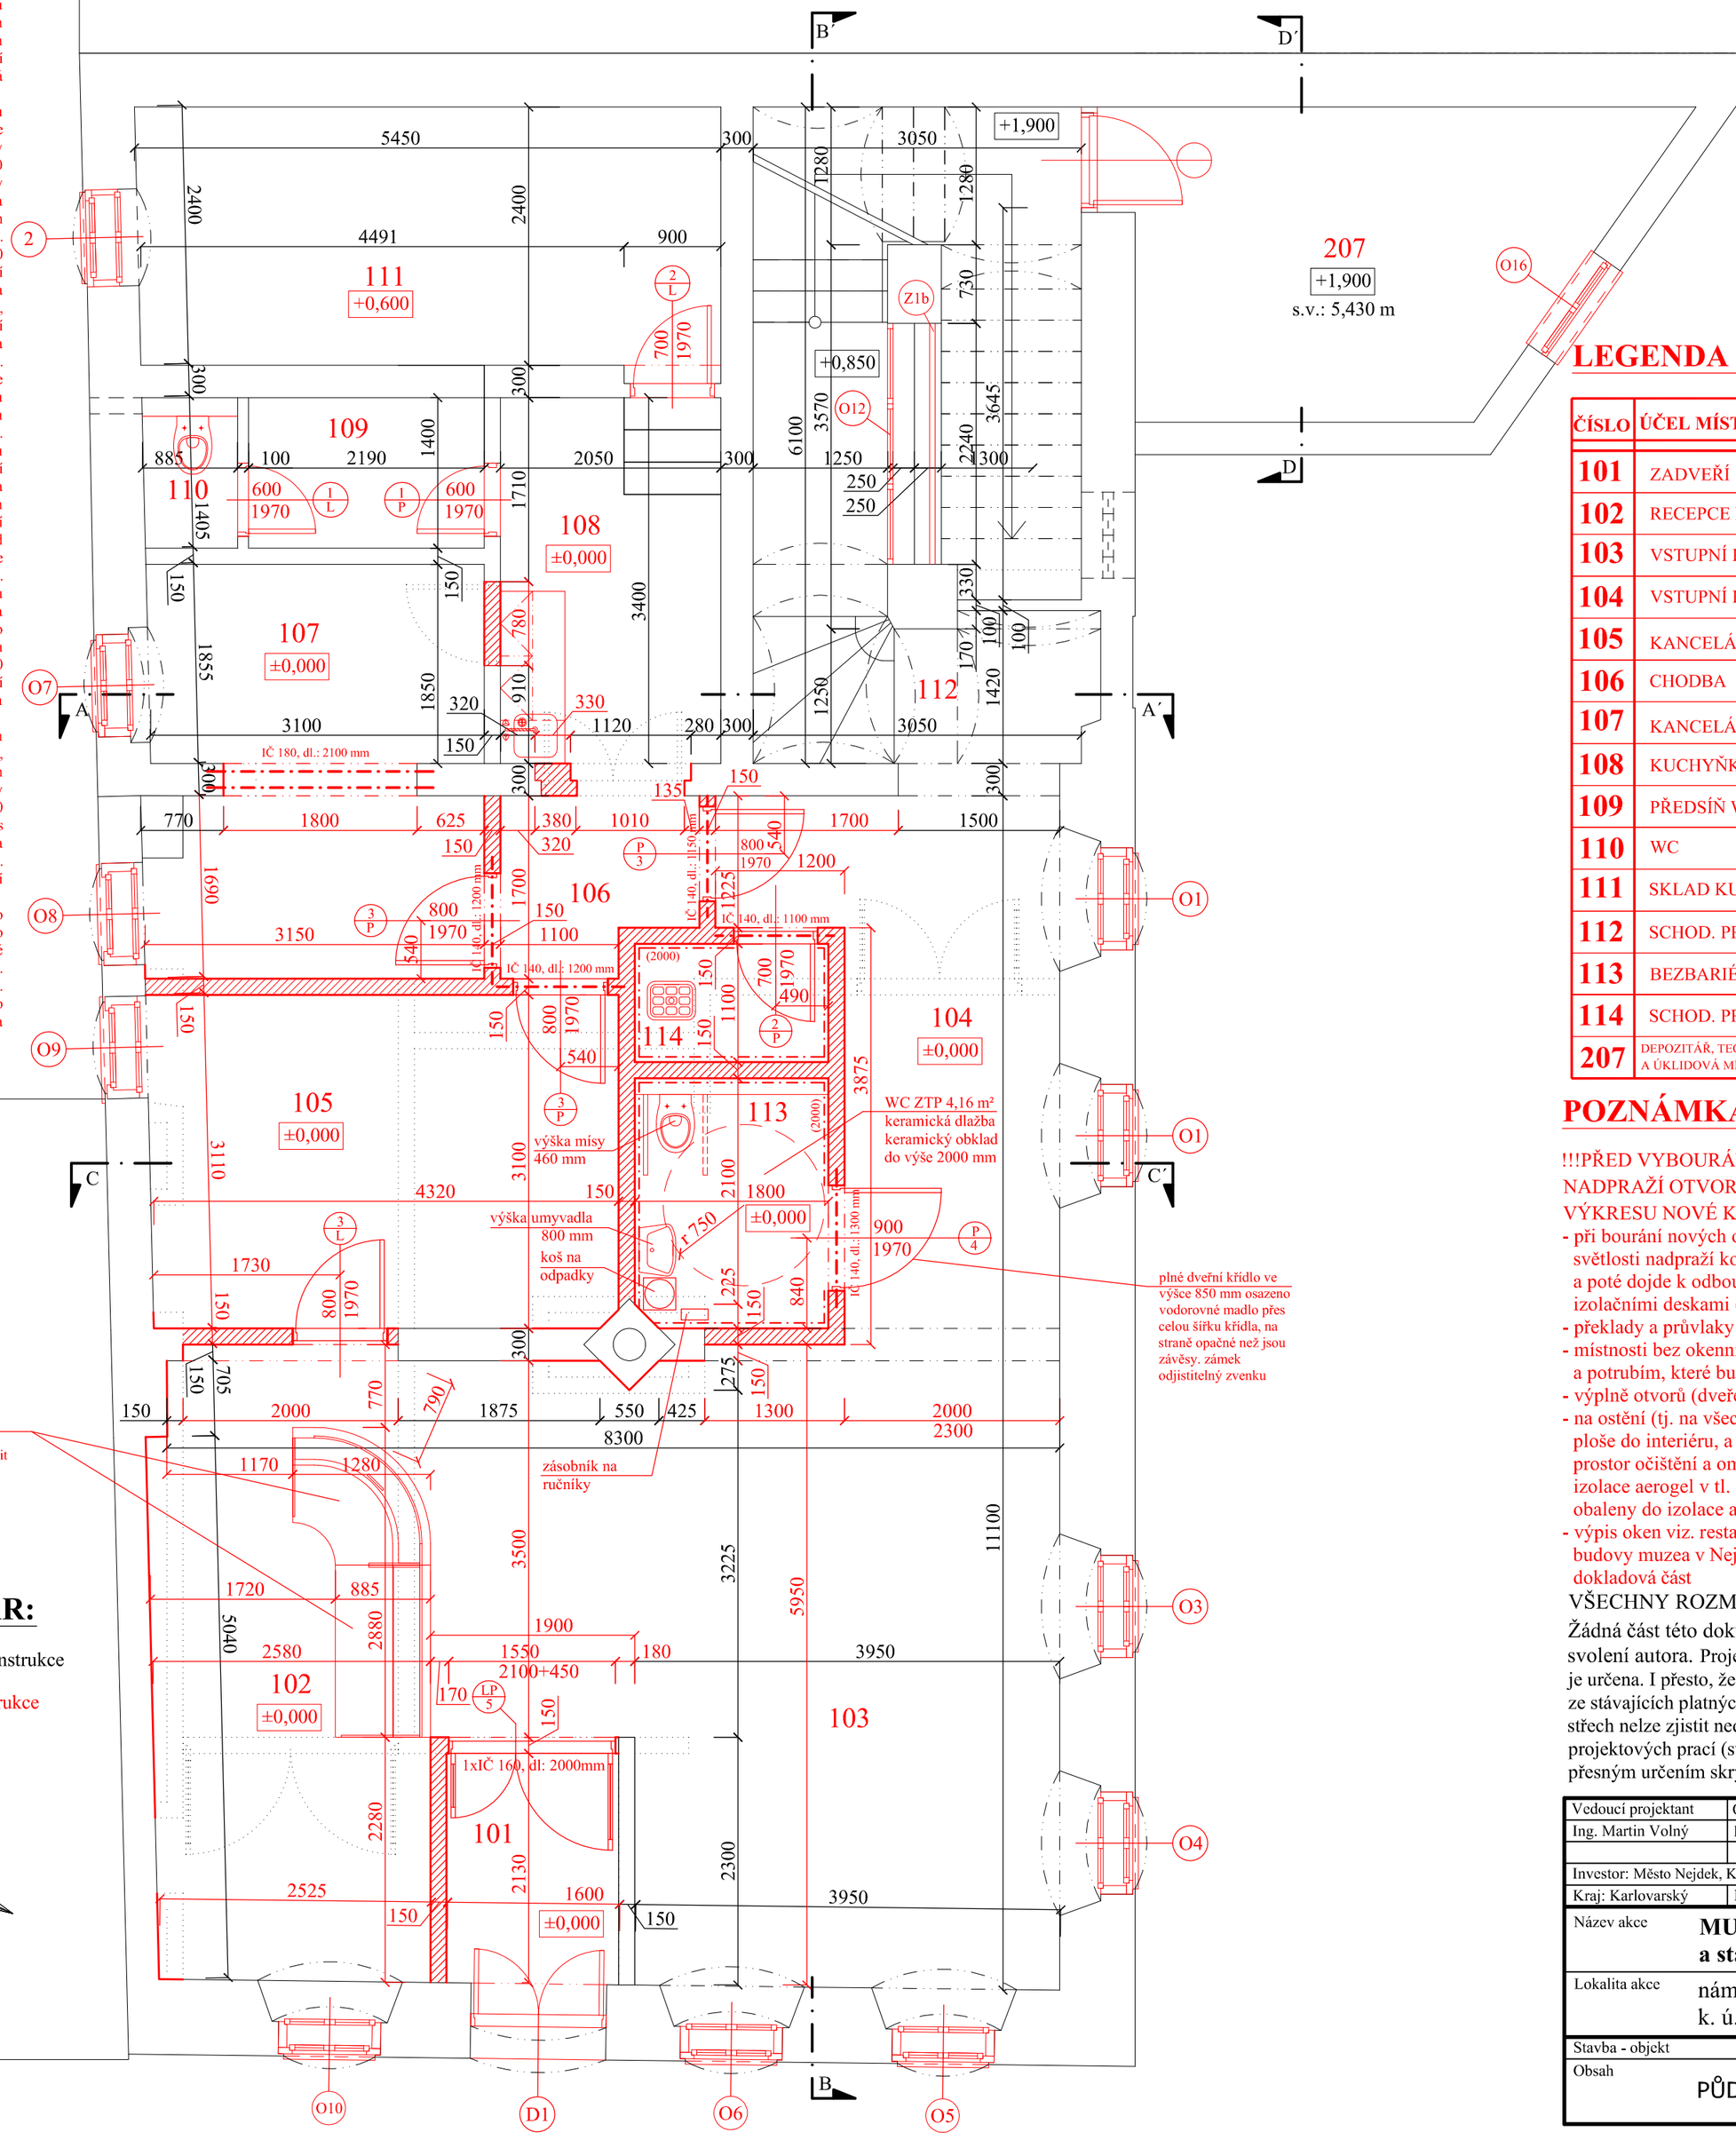

LEGENDA ČAR:

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce

LEGENDA HMOT:

- Stávající zdivo obvodové tl.: 300, 500, 700 mm, vnitřní nosné tl. 300 mm, dělící tl.: 150 mm, dojde k úpravě k povrchu konstrukcí
- Bourané konstrukce
- Zdivo z cihel plných pálených tl.: 150 mm, na maltu vápenou

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
101	ZADVEŘÍ	3,42	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	sokl 40 mm na stěnách
102	RECEPCE MUZEA	30,83	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
103	VSTUPNÍ HALA	14,34	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
104	VSTUPNÍ HALA	11,37	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
105	KANCELÁŘ	13,50	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
106	CHODBA	2,85	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
107	KANCELÁŘ	11,71	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
108	KUCHYŇKA	6,97	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	keram. obklad, nad pracovní deskou v.: min 500 mm
109	PŘEDSÍŇ WC	2,67	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	keram. obklad, výška 2000 mm
110	WC	1,23	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	keram. obklad, výška 2000 mm
111	SKLAD KULIS	13,00	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
112	SCHOD. PROSTOR	18,60	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
113	BEZBARIÉR. WC	4,16	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	keram. obklad, výška 2000 mm
114	SCHOD. PROSTOR	1,98	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
207	DEPOZITÁŘ, TECHNICKÁ A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	24,34	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	

POZNÁMKA:

!!!PŘED VYBOURÁNÍM JAKÉHOKOLIV BUDOUCÍHO OTVORU JE NUTNÉ ZAJISTIT ÚNOSNOST NADPRAŽÍ OTVORU PŘEDEPSANÝM POČTEM A VELIKOSTÍ VÁLCOVANÝCH PROFILŮ "I" dle VÝKRESU NOVÉ KONSTRUKCE, KDE JSOU VŠECHNY PŘEKLADY PŘESNĚ DEFINOVÁNY!!!

- při bourání nových otvorů bude nejdříve vyznačeno umístění otvoru a vysekání kapsy s 200 mm přesahem světlosti nadpraží konkrétního otvoru; na beton. práh kapsy budou uloženy ocelové válcované profily "I" a poté dojde k odbourání zbývající spodní části otvoru; překlady budou dobetonovány a obloženy tepelně izolačními deskami (EPS 100) k útlumu tepelných mostů;
- překlady a průvlaky budou tvořeny originál. ocel. válcovanými profily I, uložení min. 150 mm (200 mm);
- místnosti bez okenních otvorů budou odvětrávány nuceně el. ventilátorem s časovým doběhem cca 2 min a potrubím, které bude vyvedeno instalačními šachtami (v podhledu) na fasádu;
- výplně otvorů (dveře), rozměry budou vždy změřeny přímo na stavbě;
- na ostění (tj. na všechny 3 strany špalet vč. pod parapet) bude použita izolace aerogel 40 mm s perlinkou na ploše do interiéru, a to až po dřevěné špaletové okna; v místech otvoru pro umístění špaletových oken bude prostor očištění a omítnut (vyrovnání nerovností - vzduchotěsnící těsnící rovina) na ostění bude nalepena izolace aerogel v tl. 20 mm; "kastlík" špaletového okna bude na stranách přilehající na ostění budou taktéž obaleny do izolace aerogel tl. 20 mm
- výpis oken viz. restaurátorský průzkum a záměr oken, dveří, zábradlí, schodišť a zbytků elektroinstalace budovy muzea v Nejdku; pasportizace oken, dveří, zábradlí a schodišť budovy muzea v Nejdku - vše viz. dokladová část

VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ!!!

Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena. I přesto, že byly některé vybrané rozměry ověřeny přímo v objektu, většina rozměrů byla převzata ze stávajících platných dokumentací vypracovaných. Skladby a přesné rozměry konstrukcí podlah, stropů, střech nelze zjistit nedestruktivními metodami. Důrazně doporučujeme před zahájení jakýchkoliv projektových prací (stavební úpravy typu - vestavba a nástavba) provést stavebně-technický průzkum s přesným určením skrytých tl. konkrétních vrstev v konstrukcí, popř. vlastností (únosnost, funkčnost atd.)

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný
Investor: Město Nejdek, Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		
Kraj: Karlovarský	MěÚ: Nejdek	StÚ: Nejdek

Želivského 2227
356 01 Sokolov
359 574 086
DIČ - CZ49787942
Projekt stav S.R.O.

Název akce	**MUZEUM NEJDEK - oprava a stavební úpravy**
Lokalita akce	nám. Karla IV. 238, 362 21 Nejdek, parc. č. 121/1 k. ú. Nejdek
Stavba - objekt	
Obsah	PŮDORYS I.NP - NOVÝ STAV

Účel	DSP
Datum	08/18
Číslo zakázky	1837/18
Formát	6A4
Kótováno	mm, m
Měřítko	1:50

Číslo výkresu: **D.1.1.13**