




3+NPE 400V/50Hz, TN-S

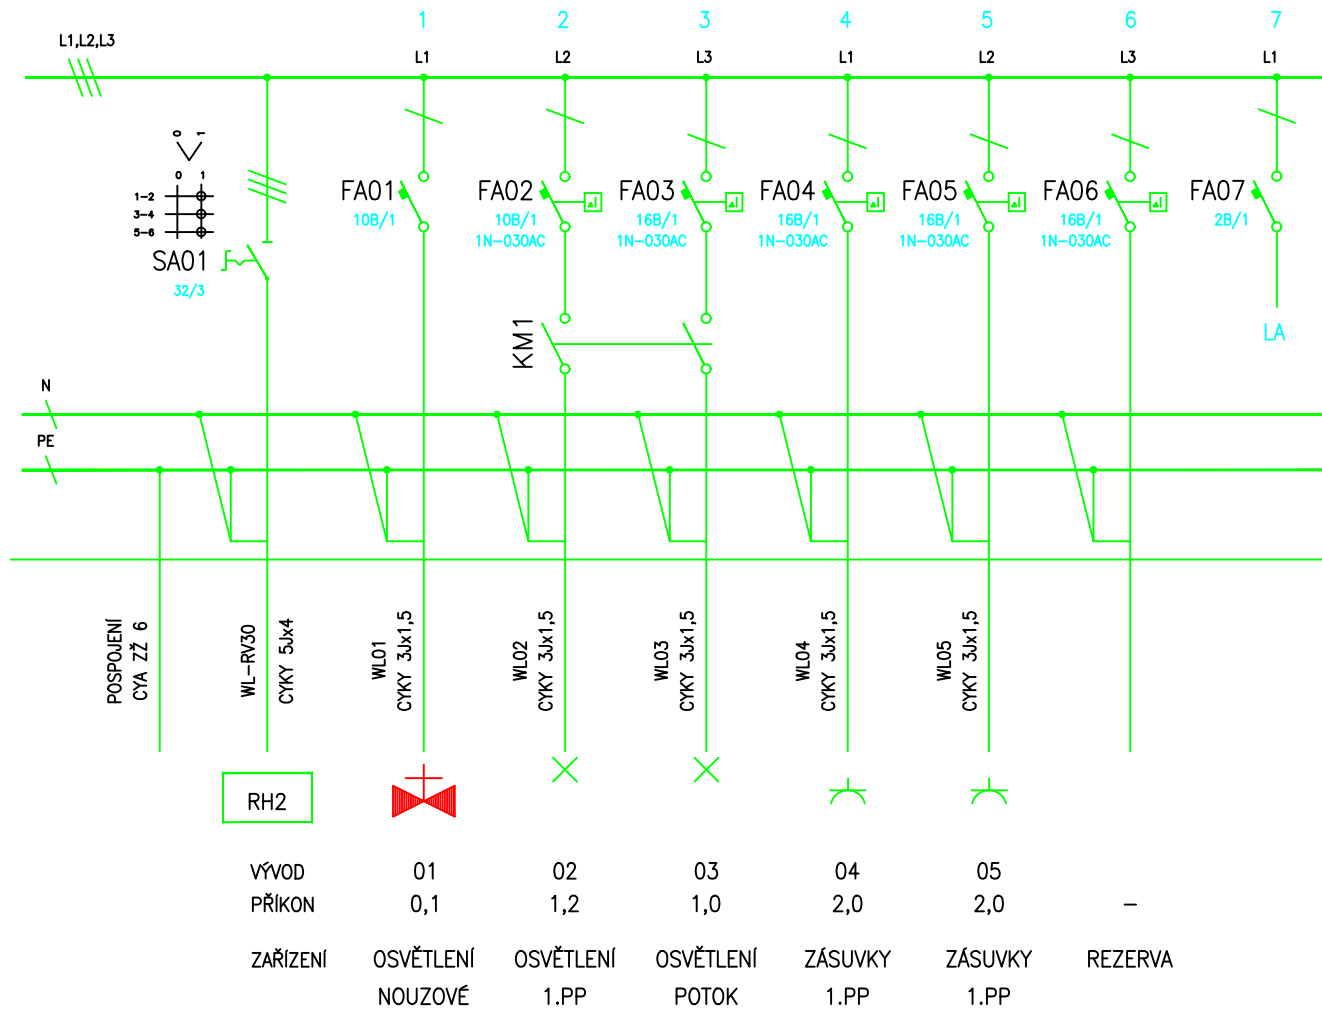

$P_i = 6,5 \text{ kW}$
 $\beta = 0,4$
 $P_p = 2,6 \text{ kW}$
 $I_s = 5,3 \text{ A}$
 $I_k'' = 0,42 \text{ kA}$
 $I_{km} = 0,77 \text{ kA}$

ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ INSTALAČNÍ PRO 48 MODULŮ

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|---------------|-----------|---------|------------|--|
| PROJEKTANT | | KONTROLOVAL | | OPRÁVNĚNÁ OSOBA | | <div>ERPLAN</div> <div>PROJEKČNÍ ÚSTŘEDÍ</div> <div>U Borové 69</div> <div>580 01 Havlíčkův Brod</div> | | Číslo VÝTISKU | | | | |
| Ing. Libor Lahodný | | Ing. Libor Lahodný | | Ing. Libor Lahodný | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍK | | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek | | | | | DATUM | | 06/2021 | | | |
| NÁZEV AKCE | | Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce | | | MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek | | | REVIZE | | | | |
| | | | | | | | | ÚČEL | | DSP+DPS | | |
| NÁZEV ČÁSTI | | D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | | Č. POPISNÉ | | 423, 119, 708, 562 | | MĚŘITKO | | FORMÁT | |
| | | | | | Č. POZEMKU | | st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2 | | | | | |
| | | | | | KAT. ÚZEMÍ | | Nejdek | | KÓTY | | | |
| OBSAH VÝKRESU | | ROZVADĚČ PATROVÝ RV30 | | | | | INT. ČÍSLO | | I23002018 | | POR. ČÍSLO | |
| | | | | | | | | | | | D.144.8b | |